

ТАУАРДЫ ЖЕТКІЗУ ШАРТЫ № _____

Өскемен қ. «__» _____ 20__ ж.

«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН АЙМАҚТЫҚ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОМПАНИЯ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ,

атынан бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын 25 желтоқсан 2019 жылғы №01-02-21/5 сенімхат негізінде әрекет ететін басқарма төрағасының орынбасары - коммерциялық директор м.а. Жиенбай Олжас Серікұлы, бір тараптан және

Өнім берушінің толық атауы,

бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, директоры атынан, әрекет ететін, екінші тараптан, бұдан былай «Тараптар» деп аталып, және бағалы ұсыныстарды сұрату тәсілімен негізінде және, төмендегілер туралы осы жеткізу шартын (бұдан әрі – Шарт) жасасты.

1. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Жеткізіп беруші Шарттың №1,2 қосымшасында көрсетілген тізбеге сәйкес сапалы мөлшерде, бағалар бойынша және мерзімдерде Желілі-аспалы арматура (бұдан әрі – Тауар) Тапсырыс берушіге жеткізіп беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Тауарды Шарт талаптарына сай қабылдауға және ақысын төлеуге міндеттенеді. Тауар Тапсырыс берушіге меншіктік құқымен тиесілі, дұрыс пайдалану жағдайында тұрған, тыйым салынбаған, үшінші жақтың талап арызында болмаған және кепілдікке қойылмаған.

1.2. Өнімнің жеткізу көлемі және жеткізу мекенжайы Шартқа №1 қосымшада көрсетілген. Тауарды жеткізу DDP «Жеткізу орны» (INCOTERMS - 2010) ережелерінде жүзеге асырылады.

1.3 Төменде келтірілген құжаттар мен онда келтірілген шарттар, осы Шартты құрайды және оның бөлінбейтін бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

- 1) сатып алынатын тауарлардың тізімі (№1 қосымша);
- 2) техникалық ерекшеліктері (№2 қосымша);

Тараптар Тауарларды жеткізу мезгіліне жауапты тұлғаларды тағайындайды:

Тапсырыс беруші тарапынан :

Лауазымы, ТАЖ, Тапсырыс берушінің контактілік тұлғасының телефоны

Өнім беруші тарапынан :

Лауазымы, ТАЖ, Өнім берушінің контактілік тұлғасының телефоны

2. ШАРТТЫҢ БАҒАСЫ

2.1. Шарттың бағасы _____ соманы құрайды және мыналарды қамтиды:

- 2.1.1. Тауардың құны;
- 2.1.2. қосылған құн салығы (12%);
- 2.1.3. жүктің сипаты мен тасымалдау әдісіне сәйкес ыдыстың, буманың құны;
- 2.1.4. Өнімді жеткізу орнына жеткізумен байланысты сақтандыру, көліктік және өзге де шығыстар;
- 2.1.5. кедендік баждар, алымдар мен тарифтер;
- 2.1.6. Шартты орындаумен байланысты алынатын және қажетті өзге де салықтар, баждар және шығыстар.

2.2. Шартқа №1 қосымшада көрсетілген бағалар әлдеқандай кейінгі жеткізілімдерге және кез келген басқа да жария әрекеттерге негіз болмайды.

2.3. Шарт бағасы нық болып қалады және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындап болғанға дейін өзгертуге жатпайды. Шарт бағасы тек Ережелермен және Шартпен көзделген жағдайларда ғана өзгеруі мүмкін.

3. ТӨЛЕМ

3.1. Нақты жеткізілген Өнім үшін Шарт бойынша төлем Шарттың 15-бөлімінде көрсетілген Өнім берушінің есеп шотына теңгемен мынадай тәртіпте жүргізіледі:

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № _____

г.Усть-Каменогорск «__» _____ 20__ г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ,

в лице И.о. Заместителя Председателя Правления - Коммерческого директора Жиенбай Олжаса Серікұлы, действующего (ей) на основании доверенности №01-02-21/5 от 25 декабря 2019г., именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и

Полное Наименование Контрагента,

в лице директора, действующего (ей) на основании, именуемое(ый) в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», и на основании итогов № запроса ценовых предложений от заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Линейно-подвесную арматуру (далее – Товар) согласно перечню, в количестве, качестве, по ценам и в сроки, указанные в приложениях №1,2 к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, находится в состоянии, позволяющем его нормальное использование, не находится под арестом, не обременен залогом и претензиями третьих лиц.

1.2. Объем поставки Товара и адрес места назначения указаны в приложении №1 к Договору. Поставка Товара осуществляется на условиях DDP «Место назначения» (INCOTERMS- 2010).

1.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) перечень закупаемых товаров (Приложение №1);
- 2) техническая спецификация (Приложение №2);

На период поставки Товара Стороны назначают ответственных:

от Заказчика:

Должность, ФИО, телефон контактного лица Заказчика

от Поставщика:

Должность, ФИО, телефон контактного лица Поставщика

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет сумму _____ и включает в себя:

- 2.1.1. стоимость Товара;
- 2.1.2. налог на добавленную стоимость (12%);
- 2.1.3. стоимость тары, упаковки соответствующей характеру груза и способу транспортировки;
- 2.1.4. страхование, транспортные и иные расходы, связанные с доставкой Товара до места назначения;
- 2.1.5. таможенные пошлины, сборы и тарифы;
- 2.1.6. прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые и необходимые в связи с исполнением Договора.

2.2. Цены, указанные в приложении №1 к Договору, не являются основанием для каких-либо последующих поставок и для любых других легальных прецедентов.

2.3. Цена Договора остается твердой и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Цена Договора может быть изменена только в случаях, установленных Договором и Правилами.

3. ОПЛАТА

3.1. Оплата по Договору за фактически поставленный Товар производится в тенге на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 15 Договора, в следующем порядке:

тауарды партиямен жеткізуде (егер, тауар жеткізілуі партиямен немесе белгіленген мерзім ішінде жеткізу шартпен қарастырылған жағдайда) және де Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған, санымен қатар Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес ресімделген және Шарттың 3,2 т. көрсетілген Жеткізіп берушінің шот-фактурасы және басқа да құжаттарды ұсынған, Тауарды жеткізіу мерзімдеріне және сапасына шағым болмаған ретте;

Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күн ішінде төлем жүргізіледі.

3.2. Шарт бойынша төлем Сатып алушыға Тауардың жеткізілгенін растайтын, тиісінше түрде ресімделген мынадай құжаттар уақтылы ұсынылған жағдайда жүргізіледі:

3.2.1. Жеткізушінің шот-фактурасы Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес ҚҚС салу есебімен теңгемен жазылады. Шот-фактура Тапсырыс берушінің Тауарды қабылдау-тапсыру Актісі мерзімінен ерте емес жасалады.

3.2.2. шығыс жүкқұжаты түпнұсқасы;

3.2.3. өзара есеп айрысуларды салыстыру актісі, екі Тараптың уәкілетті өкілдері қол қойғанда, Тауарды толық көлемде жеткізуде, Тауарды партиямен жеткізу қарастырылған жағдайда жасалады.

Барлық аталған құжаттарда шарт нөмірі мен күнін көрсету керек.

3.3. Шарттың 3.2 тармағымен көзделген құжаттар ұсынылмаған, не тиісінше түрде ресімделмей ұсынылған жағдайда, Тапсырыс беруші төлемді тоқтатады, мезгілсіз төлем жауапкершілігінен босатылады және Жеткізіп беруші жетіспейтін құжаттарды ұсынғанға (құжаттарды ресімдеудегі кемшіліктерді жойғанға) дейін жүргізбейді.

3.4 Жеткізіп беруші Тапсырыс берушінің Тауарын өткізу бойынша барлық айналымдарын өзінің салық төлеу есебінде көрсетуі керек. Егер, салық органдарымен жүргізілген қарсы тексерулер кезінде Тапсырыс беруші атына өткізу бойынша айналымды жасыру фактісі анықталған жағдайда, Жеткізіп беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша, төлемнен шығарылған, КТС сомасын, құжатпен расталған өсімақы және айыппұл санкциясын қоса, ҚҚС сомасын қайтарып беруге міндеттенеді.

4. ТАУАРДЫ ЖЕТКІЗУ

4.1. Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды Шартқа №1 қосымшада көрсетілген мерзімде жеткізу орнына жеткізуге тиіс.

4.2 Тапсырыс берушінің қоймасына Тауарды түсіру Жеткізушінің өз күшімен және жабдықтарымен жүргізіледі.

4.3. Тауарды қабылдау Тапсырыс берушінің қоймасына Жеткізіп берушінің өкілінің қатысуымен Тауардың нақты жеткізілу кезінен 2 жұмыс күн ішінде жүзеге асырылады, Жеткізіп берушінің өкілі Тапсырыс берушіге Тауарды жеткізу орнында Тауарды тапсыруға сенімхат ұсынуға міндетті. Егер Жеткізіп беруші Тауарды қабылдау кезінде өз өкілінің қатысуын қамтамасыз етуге мүмкіндігі болмаған жағдайда, Жеткізіп беруші қабылдауды Жеткізіп беруші өкілінің қатысуынсыз қабылдауды жүзеге асыруына келісімі туралы хат ұсынуға міндетті. Мұндай жағдайда Тапсырыс беруші Шартта көрсетілген Жеткізіп берушінің мекен-жайына факспен немесе электронды поштамен қорды қабылдау Актісін жасаған күннің келесі күнінен кешіктірмей ұсынады.

за партию поставленного товара (в случае, если договором предусмотрена поставка товара партиями либо поставка товара предусмотрена в течение определенного срока) и подписания Сторонами акта приема-передачи Товара, а также выставления Поставщиком счета-фактуры и других документов, предусмотренных п.3.2 Договора и оформленных в соответствии с требованиями Заказчика, при отсутствии у Заказчика претензий к качеству и срокам поставки товаров;

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи Товара.

3.2. Оплата по Договору производится при условии своевременного предоставления Заказчику следующих, надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих поставку Товара:

3.2.1. счета-фактуры Поставщика, выписываемого в тенге с учетом обложения НДС в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Счет-фактура выписывается не позднее даты оформления Акта приема-передачи Товара Заказчику;

3.2.2. оригинала расходной накладной;

3.2.3. акта сверки взаимных расчетов, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон, в случае, если поставки Товара осуществлялась партиями, при поставке Товара в полном объеме;

Во всех перечисленных документах необходимо указать номер и дату заключения Договора.

3.3. В случае непредоставления любого из документов, предусмотренных пунктом 3.2. Договора, либо представления ненадлежащим образом оформленных документов, Заказчик приостанавливает оплату, при этом освобождается от ответственности за несвоевременную оплату и не осуществляет ее до представления Поставщиком недостающих документов (устранения нарушений в оформлении документов).

3.4 Поставщик обязан в своей налоговой отчетности отражать все обороты по реализации Товара Заказчику. В случае, если при встречной проверке налоговыми органами будет установлен факт сокрытия им оборотов по реализации в адрес Заказчика, Поставщик обязуется по требованию Заказчика возместить ему суммы НДС, исключенные из зачета, включая суммы КПН, пени и штрафные санкции, подтвержденные документально.

4. ПОСТАВКА ТОВАРА

4.1. Товар должен быть поставлен Поставщиком Заказчику в место назначения в срок, указанный в приложении №1 к Договору.

4.2. Разгрузка Товара на склад Заказчика производится силами и средствами Поставщика.

4.3. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 2 рабочих дней с момента фактической поставки Товара на склад Заказчика в присутствии представителя Поставщика, Представитель Поставщика обязан в месте назначения Товара представить Заказчику доверенность на сдачу Товара. В случае если, Поставщик не имеет возможности обеспечить присутствие своего представителя, при приемке Товара, Поставщик обязан представить письмо о его согласии на осуществление приемки без участия представителя Поставщика. В таком случае Заказчик предоставляет Акт приемки запасов в адрес Поставщика факсом или электронной почтой на реквизиты, указанные Договором, не позднее следующего дня с момента его составления.

4.4 Тауар сапасына, санына және жеткізу мерзіміне Таспырыс берушінің шағымы болмаған жағдайда, Тауарды қабылдауды растауға Тараптар қабылдау-тапсыру Актісіне қол қояды. Тапсырыс берушінің Тауарды шолып қарау кезінде табылған Тауар сапасына ескертуі болған жағдайда, және Тауарды қабылдаудан бас тартқанда, Тапсырыс берушімен қабылдау-тапсыру Актісіне қол қойылмайды, ал сапасыз Тауар Жеткізіп берушіге, Шартқа сәйкес басқа Тауарға айырбастау үшін қайтарылады, Тапсырыс берушінің көрсеткен мерзіміне. Сонымен қатар жалпы жеткізіп беру мерзімі Шартта көрсетілген мерзімнен аспауы тиіс. Тауарды қайтару үшін Жеткізіп берушімен келтірілген Тапсырыс берушінің шығындары, Жеткізіп берушіден Шарт бойынша Тапсырыс берушіге тиесілі төлемнен ұсталынады.

4.5. Өнімді қабылдау кезінде жеткізу орнында Өнім беруші Тапсырыс берушіге мына құжаттарды беруге міндетті:

4.5.1. шот-фактура мен жүкқұжаттың түпнұсқасын, тауардың атауы, бағасы мен өлшем бірлігі Шарттың №1 Қосымшасына сәйкес келуі тиіс;

4.5.2. техникалық құжаттама – тәлқұжаттың, пайдалануға жетекшіліктің және босалқы бөлшектер каталогының, егер мұндай каталогты жасаушы зауыт ойластырған болса, бір-бір данасы (мемлекеттік тілде және орыс тілінде);

4.5.3. Қазақстан Республикасының аккредитті органымен берілген сертификаттау облысында берілген тауардың сәйкестік сертификатының нотариалды куаландырылған көшірмесі не түпнұсқасы (егер тауар Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес міндетті сертификациялауға жатпайтын болса, Қазақстан Республикасының аккредитті органымен берілген хаттың түпнұсқасы не нотариалды куаландырылған көшірмесі);

4.5.4. Тауарды дайындауда басшылыққа алынған, өнімді буып-түюге, сақтауға, тасымалдауға және пайдалануға қойылатын талаптар бар нормативтік құжаттардың көшірмелері.

4.6. Шарт бойынша жеткізілетін Тауар Жеткізіп беруші тапсырған және Тапсырыс беруші қабылдаған болып саналады:

саны бойынша: Тауарды қабылдау-тапсыру Актісінде көрсетілуіне сай;

сапасы бойынша: осы шарттың және басқа да Қазақстан Республикасы территориясында қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес (МемСТ, ТШ, сапа сертификаты, сәйкестік сертификаты және т.б.).

4.7. Шарттың №1 қосымшасында көрсетілген жеткізу орнында Тауарды қабылдау-тапсыру Актісі жасалған күн Тауар жеткізілген күн болып саналады.

5. ТАУАРДЫҒЫ БУЫП-ТҮЮ ЖӘНЕ ТАҢБАЛАУ

5.1. Жеткізіп беруші соңғы жеткізу орынына жеткізу кезінде Тауарды зақымданудан және бүлінуден сақтайтын қаптамада болуын қамтамасыз етуі тиіс. Қаптама қарқынды көтеру-транспорттық өңдеуде және тасымалдау кезіндегі ықпалда қандайда бір шектеусіз шыдамды болуы қажет.

5.2. Қаптама және таңбалау Тапсырыс берушінің белгілеген талаптарына сәйкес қатаң сақталуы керек. Қаптама экспорттық қаптамалар стандартына сәйкес және Тапсырыс берушіге дейін Тауарды жеткізуде бүтіндігін және өртүрлі түрдегі зақымданудан сақтауын қамтамасыз етуі керек.

5.3. Жеткізіп беруші өз күшімен және өз құралдарымен мезгілінде және бұзылмауын сақтай отырып Тауарды Шарт бойынша жеткізу орынында түсіруді қамтамасыз етеді.

6. ТАУАР КЕПІЛДІКТЕРІ

6.1. Өнім беруші Тауардың барлық көлеміне оны жеткізу мерзімінен, дайындаушы (зауыттың) кепілдік ету мерзіміне кепілдік береді, Тапсырыс берушінің қоймасына тауарды жеткізу күнінен 1 (бір) жылдан кем емес.

6.2. Кепілдік мерзімі аясында Жеткізуші ақаулы Тауарды өз есебінен және тәуекелімен ауыстыруды міндеттенеді.

4.4. В подтверждение приемки Товара, в случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству, количеству и срокам поставки Товара, Стороны подписывают Акт приема-передачи Товара. При наличии у Заказчика замечаний к качеству Товара, которые могут быть выявлены при визуальном осмотре Товара, и отказа от приемки Товара, Акт приема-передачи Товара не подписывается Заказчиком, о чем делается соответствующая отметка в Акте приема-передачи Товара, а Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику для замены на Товар, соответствующий Договору, в сроки, предусмотренные Заказчиком. При этом общий срок поставки не должен превышать срок поставки, определенный настоящим Договором.

Расходы, понесенные Заказчиком для возврата Товара, удерживаются Заказчиком с платежей, причитающихся Поставщику по Договору.

4.5. Поставщик обязан при приемке Товара в месте назначения предоставить Заказчику следующие документы:

4.5.1. оригинал счета – фактуры и накладной, в которых наименование Товара, цена и единица измерения должны соответствовать Приложению №1 Договора;

4.5.2. техническую документацию – по одному экземпляру паспорта, руководства по эксплуатации и каталога запасных частей в случае, если такой каталог предусмотрен заводом-изготовителем (на государственном или русском языках);

4.5.3. оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия Товара, выданного аккредитованным органом Республики Казахстан в области сертификации (если товар не подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, то предоставить оригинал или нотариально засвидетельствованную копию письма от аккредитованного органа Республики Казахстан);

4.5.4. копии нормативных документов, в соответствии с которыми изготовлен Товар, содержащих требования к упаковке, хранению, транспортировке и эксплуатации продукции.

4.6. Товар, поставляемый по Договору, считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком:

по количеству: согласно указанному в Акте приема-передачи Товара;

по качеству: согласно требованиям настоящего договора и других нормативных документов (ГОСТ, ТУ, Сертификат качества, сертификат соответствия и др.) действующих на территории Республики Казахстан.

4.7. Датой поставки Товара считается дата составления Акта приема-передачи Товара в месте назначения, указанном в приложении №1 к Договору.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его от повреждения или порчи во время перевозки к конечному месту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие во время перевозки.

5.2. Упаковка и маркировка должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком. Упаковка должна соответствовать стандартам экспортной упаковки и обеспечивать целостную доставку Товара до Заказчика и сохранность от всякого рода повреждений.

5.3. Поставщик в срок и с соблюдением сохранности обеспечит своими средствами и за свой счёт разгрузку в месте назначения поставляемый по настоящему Договору Товар.

6. ГАРАНТИИ НА ТОВАР

6.1. Поставщик предоставляет гарантию на весь объем Товара в течение срока действия гарантии (завода-) изготовителя с даты его поставки, но не менее 1 (одного) года с даты приемки товара на складе Заказчика.

6.2. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить замену дефектного Товара.

6.3. Ақаулы Тауарды ауыстыру мен жеткізу Өнім беруші себінен жүзеге асырылады. Ауыстырылған Тауарды жеткізу ережесі Шартпен келісілген жеткізу ережелеріндегідей.

6.4. Жеткізіп беруші № 2 Қосымшаға сәйкес Тауардың техникалық ерекшеліктері сапасына сәйкес Тапсырыс берушіге кепілдік береді, Тауарды сатып алуды жүргізу талаптарына сәйкес. Тауарды толық көлемде жеткізгенде, Жеткізіп беруші Шарттың аяқталуына дейін Тауардың жағдайы туралы Тапсырыс берушіге есеп беру бойынша міндеттеме алады.

6.5 Жеткізілетін Тауардың сапасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес және зауыт-өзірлеуші құжаттамасына сәйкес расталады. Жеткізуші жеткізілетін Тауардың 2019 жылдан ерте емес шығарылғандығына міндеттенеді.

6.6. Өнім беруші Тапсырыс берушіге өзі жеткізген Тауар үшінші тұлғалардың кез келген құқығынан және талаптарынан ада екендігіне кепілдік береді.

6.7. Өнім беруші Шарт аясында жеткізілген Тауар, егер Шартпен өзгеше көзделмесе, жаңа, пайдаланылмаған, құралымы және материалдары барлық соңғы жетілдіруді білдіретін аса жаңа не жаппай үлгіде екендігіне кепілдік береді. Өнім беруші Шарт бойынша жеткізілген Тауар жеткізілген Тауарды пайдалану мақсаты бойынша және пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сай қолдану кезінде құралымымен, материалдарымен немесе жұмысымен байланысты ақаулардан ада болатындығына да кепілдік береді.

6.8 Тауардың жарамсыздығы анықталған жағдайда, Жеткізіп беруші Тапсырыс берушіден Тауардың жарамсыздығын анықтағаны туралы хабарлама алғаннан кейін жарамсыз Тауарды 30 (отыз) күн ішінде ауыстыруды жүргізеді. Тапсырыс берушінің анықтағанымен, ұйымның өкілетті, тәуелсіз сараптамасының жүргізілуімен жарамсыздық фактісі актімен расталады. Сараптама жүргізу және жарамсыз тауарды ауыстыруға байланысты барлық шығындар Жеткізіп берушімен төленеді.

Жарамсыз Тауарды ауыстыру бойынша көлік шығындары Жеткізіп берушімен төленеді.

7. МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК

7.1 Тауарды жеткізу мерзімі бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші мөлшерлі өсімақы талап етуге құқылы кешіктірілген әр күн үшін Тауардың жеткізілмеген (толық жеткізілмеген) бөлігіне өз құнынан 0,01 %-ын. Өсімақының жалпы сомасы Тауардың толықтай жеткізілмеген бөлігінің 10 %-нан аспауы тиіс, Шарт бойынша төлемнің Жеткізіп берушіге тиесілі бөлігінен ұсталуы арқылы, ол туралы Жеткізіп берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіледі.

7.2 Тауарды түгелдей немесе бөлшектей жеткізуден бас тартқанда немесе мүмкін болмағанда, тек Шарттың 9 тарауында қарастырылғандай, Тапсырыс беруші Жеткізіп берушіден Тауардың жеткізілмеген (толық жеткізілмеген) бөлігіне өз құнынан 15 % мөлшерінде айыппұл талап етуге құқылы, Шарт бойынша төлемнің Жеткізіп берушіге тиесілі бөлігінен ұсталуы арқылы, ол туралы Жеткізіп берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіледі.

7.3 Осы Шарттың 6.8 тармағында көрсетілген жарамсыз Тауарды ауыстыру мерзімінің бұзылуына байланысты, Тапсырыс беруші Жеткізіп берушіден ақаулы деп табылған Тауардың өз құнынан 10 % мөлшерінде айыппұл талап етуге құқылы, Шарт бойынша төлемнің Жеткізіп берушіге тиесілі бөлігінен ұсталуы арқылы, ол туралы Жеткізіп берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіледі.

7.4 Осы Шарттың 4,3 тармағына сәйкес Тауарды қабылдау мерзімінің бұзылуына байланысты, Жеткізіп беруші Тапсырыс берушіден кешіктірілген әр күн үшін жеткізілген Тауардың өз құнынан 0,01 % өсімақы төлеуін, бірақ жеткізілген Тауардың құнынан 10%-дан аспауы тиіс.

7.5 Осы Шарт бойынша төлем мерзімінің бұзылуына байланысты Жеткізіп беруші Тапсырыс берушіден кешіктірілген әр күн үшін жеткізілген Тауардың өз құнынан 0,01% өсімақы төлеуін, бірақ жеткізілген Тауардың құнынан 10%-дан аспауы тиіс.

6.3. Замена и поставка Товара взамен дефектного осуществляется за счет Поставщика. Условия поставки замененного Товара аналогичны условиям поставки, оговоренным Договором.

6.4. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества Товара технической спецификации согласно Приложения № 2, в соответствии с условиями проведенной закупки Товара. Поставщик принимает обязательство по предоставлению Заказчику отчета о местном содержании в Товарах до окончания срока действия Договора, при поставке Товара в полном объеме.

6.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативных документов, действующих в Республике Казахстан и подтверждаться соответствующей документацией завода-изготовителя. Поставщик обязан поставить Товар не ранее 2019 года выпуска.

6.6. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый им Товар свободен и будет свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

6.7. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым, неиспользованным, новейшей либо серийной моделью, отражающей все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик также гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при использовании поставленного Товара по назначению и согласно инструкции по эксплуатации.

6.8 При обнаружении брака в Товарах, Поставщик производит замену забракованных Товаров в течение 30 (тридцати) дней с момента получения извещения Заказчика об обнаруженном браке в Товарах. Факт брака подтверждается актом независимой, уполномоченной экспертизы проведенной организацией, определенной Заказчиком. Все расходы, связанные с проведением экспертизы и заменой забракованного товара оплачиваются Поставщиком.

Транспортные расходы по замене забракованного Товара оплачиваются Поставщиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1 За нарушение сроков поставки Товара, Заказчик вправе требовать оплату пени в размере 0,01 % от стоимости не поставленной (недопоставленной) части Товара за каждый день просрочки. Общая сумма пени не может превышать 10 % стоимости недопоставленной части Товара, путем удержания из причитающейся Поставщику оплаты по Договору, о чем Поставщику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

7.2 В случае отказа или невозможности поставки всей или части Товара, кроме случаев, предусмотренных в главе 9 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика оплаты штрафа в размере 15 % от суммы не поставленной (недопоставленной) части Товара, путем удержания из причитающейся Поставщику оплаты по Договору, о чем Поставщику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

7.3. За нарушение сроков замены бракованного Товара, указанных в пункте 6.8 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика оплаты штрафа в размере до 10 % от стоимости Товара, поставленного с дефектом, путем удержания из причитающейся Поставщику оплаты по Договору, о чем Поставщику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

7.4 За нарушение срока приемки Товара согласно пункту 4.3 настоящего Договора, Поставщик вправе требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,01% от суммы поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы поставленного Товара.

7.5 За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору Поставщик вправе требовать пеню в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Общая сумма пени не может превышать 10 % от суммы задолженности.

7.6 Тапсырыс беруші кондицияға сәйкес емес (сапасыз) Тауарды жеткізгеніне байланысты кондицияға сәйкес емес (сапасыз) Тауардың құнынан 10% мөлшерінде айыппұл талап етуге құқылы, Шарт бойынша төлемнің Жеткізіп берушіге тиесілі бөлігінен ұсталуы арқылы, ол туралы Жеткізіп берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіледі.

7.7 Шартпен қарастырылмаған, Тараптар жауапкершілігі шаралары Қазақстан Республикасы аумағында қолданыстағы азаматтық заңнамалар нормасына сәйкес қолданылады.

7.8 Сонымен қатар айыппұл (тұрақсыздық айыбы) төлеу Тараптарды осы Шарт бойынша оларға жүктелген міндеттемелерден немесе бұзылымды жоюдан босатпайды.

7.9 Жеткізіп берушінің құпия ақпаратты жарияламау туралы міндеттемесін сақтамағанына байланысты, Тапсырыс беруші жеткізіп берушіден Шарт сомасының 1% мөлшерін төлеуді талап етуге құқылы, Шарт бойынша төлемнің Жеткізіп берушіге тиесілі бөлігінен ұсталуы арқылы, ол туралы Жеткізіп берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіледі.

8. ШАРТТЫҢ ОРЫНДАУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

8.1. Қамтамасыз ету ескерілмеген.

9. ТЕЖЕУСІЗ КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер ол тежеусіз күш жағдаяттарының (су тасқыны, жер сілкінісі, мемлекеттік органдардың міндеттемелерді орындауға тыйым салатын және/немесе әлдеқалай өзге түрде бөгет жасайтын нормативтік құқықтық кесімдер немесе өкімдер шығаруы) салдарынан болса, бұл жағдаяттар Тараптардың кез келгеніне Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеген жағдайда, Тараптар жауапкершіліктен босатылады.

9.2. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі тежеусіз күш жағдаяттары, осы жағдаяттардан туындаған салдарлар орын алатын уақыт бойына барабар созылады.

9.3. Тежеусіз күш жағдаяттары туындаған ретте Тараптардың кез келгені осы жағдаяттардың басталғаны туралы басқа Тарапқа олар басталған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде жазбаша түрде хабарлауға тиіс. Осы жағдаяттарды үкілетті мемлекеттік орган немесе Сауда-өнеркәсіп палатасы растауға тиіс.

9.4. Хабарламау немесе кеш хабарлау Тарапты Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын негіз ретінде жоғарыда көрсетілген кез келген жағдаятқа сілтеме жасау құқығынан айырады.

9.5. Егер Тараптардың міндеттемелерді толық немесе ішінара орындауы мүмкін еместігі 2 (екі) айдан астам орын алатын болса, онда Тараптардың Шартты бұзуға және өзара есеп айырысулар жүргізуге құқығы бар.

10. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

10.1. Тараптар арасында Шарт бойынша туындайтын барлық дау мен келіспеушілік келіссөздер жолымен шешіледі.

10.2. Тараптар арасында даулар мен келіспеушіліктерді келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша сотта қарауға жатады.

10.3. Тараптардың Шартпен реттелмеген өзара қарым-қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

11. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

11.1. Тапсырыс беруші Шарт бойынша Жеткізіп берушіге беретін құжаттама және кез келген ақпарат Шарттың қолданылу мерзімі ішінде құпия болып табылады, сондай-ақ ол аяқталған соң 3 (үш) жыл бойы, Жеткізіп беруші оларды жалпы мәлімет үшін жарияламайды және/немесе таратпайды, сондай-ақ Шарт бойынша ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етуге құқығы бар үкілетті мемлекеттік органдарды қоспағанда, осыған Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға бермейді.

7.6 За поставку некондиционного (некачественного) Товара Заказчик вправе требовать оплатить штраф в размере 10% от суммы некондиционного (некачественного) Товара, путем удержания из причитающейся Поставщику оплаты по Договору, о чем Поставщику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

7.7 Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.

7.8 При этом уплата штрафа (неустойки) не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязательств по настоящему Договору или устранению нарушений.

7.9 За несоблюдение Поставщиком обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, Заказчик вправе требовать от поставщика оплату в размере 1% от суммы Договора, путем удержания из причитающейся Поставщику оплаты по Договору, о чем Поставщику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Обеспечение не предусмотрено

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, издание нормативных правовых актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих выполнению обязательств), при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

9.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным государственным органом или Торгово-Промышленной Палатой.

9.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

9.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше 2 (двух) месяцев, то Стороны имеют право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности решения споров и разногласий между Сторонами путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Заказчика по законодательству Республики Казахстан.

10.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Документация и любая информация, передаваемая Заказчиком Поставщику по Договору, являющаяся конфиденциальными в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его истечения, и не будут публиковаться и/или распространяться Поставщиком для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. ХАТ-ХАБАРЛАР

12.1. Шарт бойынша барлық қатынас құжатында Шарт нөмірі көрсетіле отырып, Тараптардың деректемелері болуға тиіс.

12.2. Шарт бойынша Тараптардан талап етілетін немесе талап етілуі мүмкін кез келген хабарлама немесе хабар жазбаша түрде беріледі және тапсырыс хатпен немесе курьерлік қызметтің көмегімен жіберіледі. Жедел жіберу керек болған жағдайда, көрсетілген хат-хабар оның жеткізілгенін тіркеуді көздейтін факспен, электронды поштаның немесе өзге де телекоммуникациялық байланыс құралдарының көмегімен берілуі мүмкін, кейін ол міндетті түрде тапсырыс хатпен немесе курьерлік қызмет көмегімен жіберіледі.

Шарт бойынша хат-хабар Тараптардың мына мекен-жайларына жіберілуге тиіс:

Тапсырыс беруші – «Шығыс Қазақстан аймақтық энергетикалық компаниясы» АҚ

Мекенжайы: 070002, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Бажов көш., 10

Телефон: (7232) 75-20-51

Электронды поштаның мекенжайы:

Өнім беруші – _____

Мекенжайы:

Шарт бойынша хат-хабар алмасу үшін Тараптар бір-біріне өзге де мекенжайларды (мекенжайды) хабарлауы мүмкін.

12.3. Тапсырыс хатпен немесе курьерлік қызметпен жіберілген хат-хабар басқа Тарапта оның жеткізілгенін растайтын пошта бөлімшесінің немесе курьерлік қызметтің мөртабаны басылған хабарлама болған жағдайда, ол жіберілген Тарап алған күні (сағатта) жеткізілген болып есептеледі. Жеткізілгенін тіркеуді көздейтін факспен, электронды поштаның немесе өзге де телекоммуникациялық байланыс құралдарының көмегімен жіберілген хат-хабар Шарттың 12.2 тармағының талаптары сақталған жағдайда, ол жіберілген Тарапқа берілген күні (сағатта) жеткізілген болып есептеледі.

13. ШАРТҚА ӨЗГЕРТУЛЕР ЕНГІЗУ ШАРТТАРЫ

13.1 Сатып алу туралы жасалған шартына өзгертулер енгізу тараптардың өзара келісімімен келесі жағдайларда рұқсат етіледі:

1) Егер сатып алу туралы шартын орындау процесінде сатып алудың ұқсас тауарлары, жұмыстары, қызметтері бағалары азау жағына өзгерсе, осыған сәйкес тауарлар, жұмыстар, қызметтер және шарттың бағалары азау бөлігінде;

2) Шартта қарастырылғандай, сатып алулар туралы шартты орындау мерзімінің басталуынан және аяқталуына дейінгі кезеңде, Қазақстан Республикасы ұлттық валюта бағамының айтарлықтай төмендеуіне байланысты сатып алулар туралы шарттың сомасы да және тауар сомасының бөлігі де еседі. ҚР ұлттық валюта бағамының айтарлықтай төмендеуі Қазақстан Республикасы ұлттық валюта бағамының шетелдік валютаның 20 (жиырма) және одан да көп пайыздарына қатысты төмендеуі болып табылады.

Ескертпе:

Бұндай өзгертулер тауарды сатып алу туралы жасалған шартта жыл бойы бір реттен аз емес осы тауарларды алу үшін сатып алу жоспарында қарастырылған. Сондай-ақ жеткізіп беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізу шығындарының өсуіне өсер ететін, растайтын құжаттар қосымшасымен шартпен орындалатын көлемнің бөлігіне өндіріс және/немесе факторларға жұмсалатын шығынның толық калькуляциясы көрсетілген сатып алулар туралы шарттың бағасының өсу қажеттілігін дәлелдеуі қажет;

12. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

12.1. Все коммуникативные документы по Договору должны иметь реквизиты Сторон с указанием номера Договора.

12.2. Любые уведомления или сообщения, которые требуются или могут потребоваться от Сторон по Договору, представляются в письменном виде и направляются заказным письмом или с помощью курьерской службы. В случае срочности, указанная корреспонденция может быть передана по факсу, с помощью электронной почты или иных телекоммуникационных средств связи, предусматривающих регистрацию ее доставки, с обязательным последующим отправлением ее заказным письмом или с помощью курьерской службы.

Корреспонденция по Договору должна направляться по следующим адресам Сторон:

Заказчик - АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»

Адрес: 070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10

Телефон: факс / тел.: (7232) 75-20-51

Адрес электронной почты:

Поставщик – _____

Адрес:

Стороны могут сообщить друг другу и иные адреса (адрес) для обмена корреспонденцией по Договору.

12.3. Корреспонденция, отправленная заказным письмом или курьерской службой, считается доставленной в день (час) получения ее Стороной, которой она адресована, при условии наличия у другой Стороны уведомления со штампом почтового отделения или курьерской службы подтверждающего ее доставку. Корреспонденция, отправленная по факсу, с помощью электронной почты или иных телекоммуникационных средств связи, предусматривающих регистрацию ее доставки, считается доставленной в день (час) ее передачи Стороне, которой она адресована, при соблюдении требований пункта 12.2. Договора.

13. УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

13.1 Внесение изменений в заключенный договор о закупках допускается по взаимному согласию сторон в следующих случаях:

1) в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые товары, работы, услуги изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения цены на товары и соответственно суммы договора о закупках, связанного со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты начала исполнения и до даты окончания исполнения договора о закупках, предусмотренных в договоре. Значительным снижением курса национальной валюты РК является снижение курса национальной валюты Республики Казахстан по отношению к иностранным валютам на 20 (двадцать) и более процентов.

Примечание:

Такое изменение заключенного договора о закупках товаров допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных товаров в плане закупок не более одного раза в год. При этом поставщик должен предоставить Заказчику обоснование необходимости увеличения цены договора о закупках с указанием детальной калькуляции затрат на производство и/или факторов, влияющих на увеличение затрат на поставку товара, на часть не выполненного объема договора с приложением подтверждающих документов;

3) сатып алу туралы шартының сатып алу жоспарында алдыңғы жоспарланған сомасынан не көлемнен аспайтын сома мен көлемге кемуі немесе ұлғайуында, тауарлары сатып алу көлемінің қажеттіліктің кемуі немесе ұлғайуына байланысты, сонымен қатар шарттың орындалу мерзімін қажетті өзгерту бөлігінде, сатып алу шартында көрсетілген тауардың бірлігіне бағаны өзгертпейтін талаппен. Тауарларды сатып алудың бекітілген шартын мұндай өзгерту, сатып алудың жылдық жоспарында осы тауарларды сатып алу үшін көзделген сома және көлемі шегінде жол беріледі.

4) егер жеткізіп беруші тауарларды сатып алу туралы жасалған шартты орындау үдерісінде бірлік бағасын өзгермейтіндігі шартымен неғұрлым үздік сапалы және (немесе) техникалық сипаттамалары, болмаса мерзімі және (немесе) тауарды жеткізу шартын ұсынған жағдайда, тауарды сатып алу туралы шарт жасаудың мәні болып табылады;

5) Қазақстан Республикасының заңдылығымен белгіленген жиындар мен төлемдер, тарифтер, бағаның өзгеруімен байланысты сатып алу шартының сомасының кемуі не ұлғаюы бөлігінде. Тауарларды сатып алу бойынша жасалған шартты мұндай өзгертулер сатып алу жоспарында осы тауарларды алуға қарастырылған сома шегінде рұқсат етіледі;

6) импортталатын көмірсутек шикізат бірлігінің бағасының өзгеруіне, нарықтық баға және биржалық баға кесу туралы ресми негізделген ақпаратқа сәйкес баға қалыптасады;

7) табиғи монополиялар сферасы мен реттелуші нарықтағы басшылық жасаушы мемлекеттік органмен белгіленген баға шегінде мемлекеттік баға белгіленетін тауар бірлігіне баға өзгеру бөлігінде;

13.2 Сатып алулар шартына енгізілетін толықтырулар мен өзгертулер шарттың бөлінбес бөлігі болып табылатын шартқа қосымша жазбаша келісімдер ретінде рәсімделеді.

13.3 Жасалған сатып алу шартына не жобаға, осы шартпен қарастырылмаған, өнім берушіні талғау үшін негіз болып саналатын, өткізілетін (өткізілген) сатып алулардың шарты мазмұнын не (немесе) сөйлемдерін өзгертуі мүмкін, өзгертулерге жол берілмейді.

14. БАСҚА ДА ЕРЕЖЕЛЕР

14.1. Тапсырыс беруші кез келген уақытта бір тараптан оның ары қарай орындалуының тиімді еместігіне, немесе Жеткізіп берушінің Шарт талаптарын бұзуына байланысты Шартты бұзуға құқылы.

14.2 Бір тараптан Шарты мезгілінен бұрын бұзған жағдайда, Тапсырыс берушіден шарттың болжанған бұзылу күніне дейін Жеткізіп беруші атына 30 (отыз) жұмыс күн ішінде тиісті жазбаша хабарлама жолдайды.

14.3. Тапсырыс беруші Өнім берушіге кел келген уақытта бір тарапта, қандай да бір шығындары мен залалдарын өтеусіз, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жолдап, Шартты кез келген уақытта бұза алады, егер Өнім беруші:

1) банкрот немесе төлемге қабілетсіз болса;

14.4. Шартқа барлық қосымша оның ажырамас бөлігі болады.

14.5. Шартқа қол қойылғаннан кейін Шарт бойынша барлық алдыңғы ауызша және жазбаша нысандағы келіссөздердің күші жойылады.

14.6. Шартқа барлық өзгеріс пен толықтыру, егер олар жазбаша нысанда жасалып, Тараптардың осыған уәкілетті қолдарын қойса және Тараптардың мөрлерімен куәландырылса, күші болады.

14.7. Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттерін бұған басқа Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз, Тараптардың заңды құқық мирасқорларын қоспағанда, үшінші тұлғаларға беруге құқығы болмайды.

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках на сумму и объем, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу товара, указанной в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров допускается в пределах сумм и объемов, предусмотренных для приобретения данных товаров в плане закупок на год, определенный для осуществления закупки;

4) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о закупках товаров предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товаров, являющихся предметом заключенного с ним договора о закупках товаров;

5) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных товаров в плане закупок;

6) в части изменения цены за единицу импортируемого углеводородного сырья, цены на которое формируются в соответствии с официально признанными источниками информации о рыночных ценах или биржевыми котировками;

7) в части изменения цены за единицу товара, на который устанавливается государственное регулирование цен в пределах цены, установленной государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках.

13.2 Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

13.3 Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным настоящим договором.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего исполнения, либо в случае нарушения Поставщиком условий Договора.

14.2 В случае досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке, Заказчиком в адрес Поставщика направляется соответствующее письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

14.3. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Поставщику каких – либо расходов и убытков, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик:

1) становится банкротом или неплатежеспособным;

14.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

14.5. После подписания Договора все предыдущие переговоры в устной и письменной форме по Договору утрачивают силу.

14.6. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь силу, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на это представителями Сторон и заверены печатями Сторон.

14.7. Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия на то другой Стороны, передавать свои обязанности по Договору третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон.

14.8. Қайсыбір Тараптың заңды мекен-жайы және басқа деректемелері өзгерген жағдайда, ол осындай өзгерістер кезінен бастап 2 (екі) жұмыс күн ішінде бұл туралы басқа Тарапты өз тарапынан қосымша келісімге сәйкес жазбаша хабардар етуге міндетті.

14.9. Шарт бірдей заңды күші бар 2 данада, бір данасы Жеткізіп беруші үшін, бір данасы Тапсырыс беруші үшін, ерқайсысы қазақ тілінде және орыс тілінде жасалады. Өркелкі түсінілген жағдайда, Шарттың орыс тіліндегі мәтіні басым болады.

14.10. Шарт тараптардың қол қойған мезгілінен бастап күшіне енеді және 31.12.2020 жылға дейін қолданылады. Шарт өрекеті оның толық аяқталғанына (орындалуына) дейін, сонымен қатар міндеттемелер кепілдігімен, өзара есеп айырысулармен қолданылады.

15. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, БАНК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАРЫ:

Тапсырыс беруші:

070002, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Бажов к-сі, 10

«Шығыс Қазақстан аймақтық энергетикалық компания» акционерлік қоғамы

РНН 181600059211, БИН / ИИН 990340002992

KZ666017151000001608 в в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKZKX

20.05.2013ж. Өскемен қ. Әділет Министрлігімен бер. заң.тұлғаны қайта тіркеу туралы анықтама 2622-1917-01-АО

ҚҚС бойынша куәл. : серия 18001, № 0022452, от 09.08.2012

факс / тел.: (7232) 75-20-51

e-mail: headoffice@ekrec.kz

И.о. Заместителя Председателя Правления -
Коммерческого директора /
Басқарма төрағасының орынбасары -
Коммерциялық директор м.а.

_____ м.о. / м.п.

Өнім беруші:

Мекенжайы: [АдресКонтрагентаКаз]

ПолноеНаименованиеКонтрагентаКаз

[РННКонтрагента], [БИНКонтрагента]

[БанковскийСчетКонтрагента] [БанкСчетаКонтрагента]

[АдресБанкаСчетаКонтрагента],

[БИКБанкаСчетаКонтрагента]

заң. тұлғаны қайта тіркеу туралы куәл. Серия __ № _____

ҚҚС бойынша куәл: [СвидетельствоПоНДСКонтрагента]

факс / [ТелефонКонтрагента]

e-mail: ЭлектроннаяПочтаКонтрагента

Должность


_____ м.о. / м.п.

Договор визировали: / Келісім-шартқа бұрыштама қойғандар:

o Начальник юридического управления

o И.о.Начальника УМТС

o Исполнитель



Харитоновна И.В.

14.8. В случае изменения юридического адреса и других реквизитов какой-либо Стороны, она обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону с направлением подписанного со своей стороны соответствующего дополнительного соглашения.

14.9. Договор составлен в 2 экземплярах, на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Поставщика, один экземпляр для Заказчика. В случае разночтений, преобладающим будет являться текст Договора на русском языке.

14.10. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2020 года включительно. В части взаиморасчетов, а также гарантийных обязательств, Договор действует до их полного завершения (исполнения).

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Бажова,10

Акционерное общество Восточно- Казахстанская региональная энергетическая компания

РНН 181600059211, БИН / ИИН 990340002992

KZ666017151000001608 в в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKZKX

справка. о гос. перерег.юр. лица № 2622-1917-01-АО, выд. Управлением Юстиции г.Усть-Каменогорска 20.05.2013 г.

Свид. по НДС: серия 18001, № 0022452, от 09.08.2012

факс / тел.: (7232) 75-20-51

e-mail: headoffice@ekrec.kz

_____ Жиенбай О.С.

Поставщик:

Адрес: [АдресКонтрагента]

ПолноеНаименованиеКонтрагента

[РННКонтрагента], [БИНКонтрагента]

ИИК:[БанковскийСчетКонтрагента] в [БанкСчетаКонтрагента]

[АдресБанкаСчетаКонтрагента],

[БИКБанкаСчетаКонтрагента]

свид. о перерег.юр. лица серия __ № _____

Свид. по НДС: [СвидетельствоПоНДСКонтрагента]

факс / [ТелефонКонтрагента]

e-mail: ЭлектроннаяПочтаКонтрагента

_____ Руководитель Поставщика



«ШҚ АЭК» АҚ және Контрагент атауы
жасалған Тауарлардың сатып алулар жөніндегі
Шарт мерзімі № _____ Келісім-шартына № 1 Қосымша
САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРЛАР ТІЗІМІ

№ п/п	Номенклатура	Тауардың атауы	Өлшем бірлігі	Бағасы	Саны	Жалпы құны	Жеткізіп беру мерзімі
1	515100102	Жалғастырғыш қыспақ СОАС-35-3	шт		5,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
2	515100103	Жалғастырғыш қыспақ СОАС-50-3	шт		72,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
3	515100104	Жалғастырғыш қыспақ СОАС-70-3	шт		18,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
4	515100105	Жалғастырғыш қыспақ СОАС-95-3	шт		45,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
5	515100106	Жалғастырғыш қыспақ СОАС-120-3	шт		22,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
6	515100107	Жалғастырғыш қыспақ СОАС-150-3	шт		18,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
7	515100110	Жалғастырғыш қыспақ САС-240-1	шт		4,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
8	515110100	Плаштық қыспақ ПА-1-1	шт		300,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
9	515110101	Плаштық қыспақ ПА-2-2	шт		292,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
10	515110102	Плаштық қыспақ ПА-3-2	шт		140,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
11	515110103	Плаштық қыспақ ПА-4-1	шт		32,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
12	515110104	Плаштық қыспақ ПА-5-1	шт		24,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
13	515110108	Плаштық қыспақ ПС-1-1	шт		59,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
14	515135103	Тіреу қыспақ ПГН-2-6А	шт		58,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
15	515135104	Тіреу қыспақ ПГН-3-5	шт		53,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
16	515140101	Терме қыспақ НКК-1-1Б	шт		52,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
17	515140102	Терме қыспақ НКК-2-1	шт		12,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
18	515145100	Терме қыспақ НБ-2-6А	шт		194,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
19	515145101	Қыспақ НБ-3-6Б	шт		3,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
20	515148101	Түйін ПР-7-6	шт		6,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
21	515150101	Аралық түйін ПРТ-7-1	шт		39,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
22	515161102	Шығыршық СР-7-16	шт		163,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде

23	515161103	Шығыршық СРС-7-16	шт		129,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
24	515162101	Қапсырма шеге СК-7-1А	шт		143,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
25	515165102	Бекіту түйіні КГП-7-2Б	шт		55,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
26	515165105	Бекіту түйіні КГП-7-3	шт		6,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
27	515167106	Ушко У1 7-16	шт		267,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
28	515171106	Дірілді басқыш ГПГ-0,8-9,1-350/13	шт		97,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
29	515171107	Дірілді басқыш ГПГ-0,8-9,1-300/10	шт		20,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
30	515172103	Аппараттық қыспақ А1А-35	шт		109,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
31	515172104	Аппараттық қыспақ А1А-50	шт		27,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
32	515172107	Аппараттық қыспақ А1А-120	шт		3,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
33	515172108	Аппараттық қыспақ А1А-70	шт		20,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
34	515173104	Аппараттық қыспақ А2А-50	шт		49,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
35	515173108	Аппараттық қыспақ А2А-70	шт		2,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
36	515173109	Аппараттық қыспақ А2А-95	шт		10,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
37	515174108	Аппараттық қыспақ А4А-120	шт		8,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
38	515179100	КН-18 ілгіш	шт		61,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
39	515179102	Ілгіш КН-22	шт		77,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
40	515184102	П/Э қақпақ КП-22 (К-7)	шт		2 662,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
41	515184103	П/Э қақпақ КП-18 (К-5)	шт		2 491,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
42	515185100	Траверс ТМ-3	шт		24,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
43	515185101	Траверс ТН-9	шт		439,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
44	515185102	Траверс ТМ-6	шт		10,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
45	515185103	Траверс ТМ-8	шт		16,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
46	515185107	Траверс ТМ-1	шт		224,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
47	515185121	Траверс ТН-8	шт		32,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде

48	515185135	Траверс ТН-2	шт	13,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
49	515185136	ХОМУТ Х-10	шт	519,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
50	515185138	Траверса ТН-1	шт	1,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
51	515185139	ХОМУТ Х-1	шт	445,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
52	515185141	Траверс ТМ-7	шт	7,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
53	515185143	ХОМУТ Х-3	шт	13,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
54	515185147	Жалғама ТС-2	шт	4,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
55	515185149	Траверс ТН-4	шт	4,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
56	515185152	Кронштейн РА-1	шт	6,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
57	515185153	Кронштейн РА-2	шт	5,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
58	515185157	Хомут Х-7	шт	12,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
59	515185163	Кронштейн У-4	шт	11,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
60	515185164	Кронштейн У-3	шт	38,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
61	515185190	Қаптама ОГ-5	шт	1,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
62	515185191	Қаптама ОГ-2	шт	2,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
63	515185192	Жерге тұйықтау өткізгіштері ЗП-1	шт	2,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
64	515185193	Кронштейн У-1	шт	27,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
65	515185194	Оголовок ОГ-13	шт	6,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
66	515185205	Оголовок ОГ-1	шт	3,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
67	515185216	Жерге тұйықтау өткізгіштері ЗП-2	шт	22,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
68	516100105	Қыспақ SO 118.1201	шт	8,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
69	516100117	Қыспақ SLIP 22.1	шт	8,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
70	516100152	Мачта ажыратқыш SZ 51	шт	1,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
71	516100189	Қыспақ SO 158.1	шт	20,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
72	516100244	СТ 42 бандаждарды тартуға арналған құрылғы	шт	3,000	шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде

73	516100246	ST 116 қол шығыр	шт		4,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 45 күнтізбелік күн ішінде
Итого:							

Жеткізу жері: Қазақстан, ШҚО, Өскемен қ., Заводская көш., 55а

Приложение № 1 к Договору о закупках товаров между АО "ВК РЭК" и Наименование Поставщика № _____ дата договора

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

№ п/п	Номеклатурный номер	Наименование Товара	Ед.изм	Цена	Количество	Общая стоимость	Срок поставки
1	515100102	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-35-3	шт		5,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
2	515100103	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-50-3	шт		72,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
3	515100104	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-70-3	шт		18,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
4	515100105	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-95-3	шт		45,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
5	515100106	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-120-3	шт		22,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
6	515100107	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-150-3	шт		18,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
7	515100110	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ САС-240-1	шт		4,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
8	515110100	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА-1-1	шт		300,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
9	515110101	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА-2-2	шт		292,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
10	515110102	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА-3-2	шт		140,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
11	515110103	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА-4-1	шт		32,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
12	515110104	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА-5-1	шт		24,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
13	515110108	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПС-1-1	шт		59,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
14	515135103	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПГН-2-6А	шт		58,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
15	515135104	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПГН-3-5	шт		53,000		в течение 45 календарных дней с момента подписания договора

16	515140101	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НКК-1-1Б	шт	52,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
17	515140102	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НКК-2-1	шт	12,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
18	515145100	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НБ-2-6А	шт	194,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
19	515145101	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НБ-3-6Б	шт	3,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
20	515148101	ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПР-7-6	шт	6,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
21	515150101	ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРТ-7-1	шт	39,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
22	515161102	СЕРЬГА СР-7-16	шт	163,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
23	515161103	СЕРЬГА СРС-7-16	шт	129,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
24	515162101	СКОБА СК-7-1А	шт	143,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
25	515165102	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КГП-7-2Б	шт	55,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
26	515165105	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КГП-7-3	шт	6,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
27	515167106	УШКО У1-7-16	шт	267,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
28	515171106	ГАСИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ ГПГ-0,8-9,1-350/13	шт	97,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
29	515171107	ГАСИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ ГПГ-0,8-9,1-300/10	шт	20,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
30	515172103	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А1А-35	шт	109,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
31	515172104	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А1А-50	шт	27,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
32	515172107	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А1А-120	шт	3,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
33	515172108	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А1А-70	шт	20,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
34	515173104	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-50	шт	49,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора

35	515173108	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-70	шт	2,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
36	515173109	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-95	шт	10,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
37	515174108	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-120	шт	8,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
38	515179100	КРЮК КН-18	шт	61,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
39	515179102	КРЮК КН-22	шт	77,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
40	515184102	КОЛПАЧОК П/Э КП-22 (К-7)	шт	2 662,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
41	515184103	КОЛПАЧОК П/Э КП-18 (К-5)	шт	2 491,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
42	515185100	ТРАВЕРСА ТМ-3	шт	24,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
43	515185101	ТРАВЕРСА ТН-9	шт	439,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
44	515185102	ТРАВЕРСА ТМ-6	шт	10,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
45	515185103	ТРАВЕРСА ТМ-8	шт	16,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
46	515185107	ТРАВЕРСА ТМ-1	шт	224,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
47	515185121	ТРАВЕРСА ТН-8	шт	32,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
48	515185135	ТРАВЕРСА ТН-2	шт	13,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
49	515185136	ХОМУТ Х-10	шт	519,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
50	515185138	Траверса ТН-1	шт	1,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
51	515185139	ХОМУТ Х-1	шт	445,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
52	515185141	ТРАВЕРСА ТМ-7	шт	7,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
53	515185143	ХОМУТ Х-3	шт	13,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора

54	515185147	НАДСТАВКА ТС-2	шт	4,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
55	515185149	ТРАВЕРСА ТН-4	шт	4,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
56	515185152	Кронштейн РА-1	шт	6,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
57	515185153	Кронштейн РА-2	шт	5,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
58	515185157	Хомут Х-7	шт	12,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
59	515185163	Кронштейн У-4	шт	11,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
60	515185164	Кронштейн У-3	шт	38,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
61	515185190	Накладка ОГ-5	шт	1,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
62	515185191	Накладка ОГ-2	шт	2,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
63	515185192	Заземляющий проводник ЗП-1	шт	2,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
64	515185193	Кронштейн У-1	шт	27,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
65	515185194	Оголовок ОГ-13	шт	6,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
66	515185205	Оголовок ОГ-1	шт	3,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
67	515185216	Заземляющий проводник ЗП-2	шт	22,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
68	516100105	ЗАЖИМ SO 118.1201 (аналог SO 234s)	шт	8,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
69	516100117	ЗАЖИМ SLIP 22.1	шт	8,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
70	516100152	РУБИЛЬНИК МАЧТОВЫЙ SZ 51	шт	1,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
71	516100189	ЗАЖИМ SO 158.1	шт	20,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
72	516100244	СТ 42 приспособление для затяжки бандажей	шт	3,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора

73	516100246	ST 116 лебедка ручная	шт	4,000	в течение 45 календарных дней с момента подписания договора
Итого:					

Место поставки: Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 55а



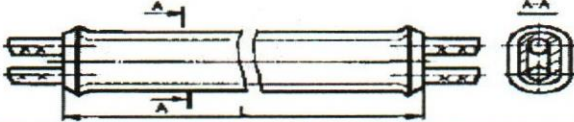



От Заказчика: / Тапсырыс беруші:

От Поставщика: / Өнім беруші:


_____ Жиенбай О.С.
м.п. / м.о.

_____ Руководитель Поставщика
м.п. / м.о.

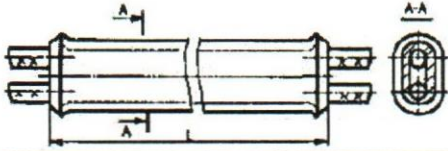ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР/ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номенклатурный номер	Наименование товара	Краткая характеристика, ГОСТ																					
515100102	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-35-3	Овальные зажимы СОАС-35-3 применяются для соединения сталеалюминевых проводов марки АС 35/6,2 диаметром 8,4мм и алюминиевых проводов марки А35 диаметром 7,5 мм методом скручивания. 																					
515100103	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-50-3	Овальные зажимы СОАС-50-3 применяются для соединения сталеалюминевых проводов марки АС 50/8,0 диаметром 9,6 мм и алюминиевых проводов марки А50 диаметром 9,0 мм методом скручивания. 																					
515100104	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-70-3	Овальные зажимы СОАС-70-3 применяются для соединения сталеалюминевых проводов марки АС 70/11,0 диаметром 11,4 мм и алюминиевых проводов марки А70 диаметром 10,7 мм методом скручивания. 																					
515100105	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-95-3	Овальные зажимы СОАС-95-3 применяются для соединения сталеалюминевых проводов АС 95/16,0 диаметром 13,5 мм и алюминиевых проводов марки А95, А120 диаметром от 12,6 до 14,0 мм методом скручивания. 																					
515100106	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-120-3	Овальные зажимы СОАС-120-3 применяются для соединения сталеалюминевых проводов марки АС 120/19 диаметром 15,2 мм и алюминиевых проводов марки А150 диаметром 15,8 мм методом скручивания. 																					
515100107	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОАС-150-3	 Зажимы СОАС-150-3 применяются для соединения сталеалюминевых проводов диаметром от 4,5 до 19,6 мм (кроме проводов с усиленным стальным сердечником) и алюминиевых проводов диаметром от 5,1 до 17,5 мм методом скручивания. Для обеспечения надежного соединения проводов необходимо сделать 4,0-4,5 оборота приспособлением для скручивания проводов (МИ-189А - для проводов сечением до 35 мм ² или приспособлением МИ-230А для проводов сечением от 50 до 185 мм ²).																					
515100110	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ САС-240-1	Соединительный зажим САС-240-1 предназначен для соединения сталеалюминевых проводов марки АС 185/24 диаметром 18,9 мм., АС 185/29 диаметром 18,8 мм., АС 205/27 диаметром 19,8 мм., АС 240/32 диаметром 21,6 мм., должны соответствовать требованиям ТУ 3449-005-40064547-01.																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Марка провода по ГОСТ 839-80</th> <th rowspan="2">Детали зажима</th> <th rowspan="2">Матрица опрессования</th> <th colspan="5">Размеры, мм.</th> <th rowspan="2">Прочность заделки провода, кН не менее</th> </tr> <tr> <th>d</th> <th>D</th> <th>B</th> <th>I</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>АС185/24 АС185/29</td> <td>корпус</td> <td>А-44</td> <td>25</td> <td>52</td> <td>44</td> <td>215</td> <td>540</td> <td>52,7 55,8</td> </tr> </tbody> </table>	Марка провода по ГОСТ 839-80	Детали зажима	Матрица опрессования	Размеры, мм.					Прочность заделки провода, кН не менее	d	D	B	I	L	АС185/24 АС185/29	корпус	А-44	25	52	44	215
Марка провода по ГОСТ 839-80	Детали зажима	Матрица опрессования				Размеры, мм.						Прочность заделки провода, кН не менее											
			d	D	B	I	L																
АС185/24 АС185/29	корпус	А-44	25	52	44	215	540	52,7 55,8															


		AC205/27 AC240/32	сердечник	C-21	11,5	26	20	-	80	57,3 67,5
--	--	----------------------	-----------	------	------	----	----	---	----	--------------

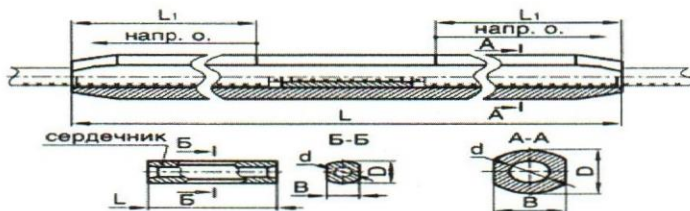

515110100

ЗАЖИМ
ПЛАШЕЧНЫЙ
ПА-1-1

Зажимы плашечные типа ПА предназначены для соединения алюминиевых марки А25 – А50 и сталеалюминевых проводов марки АС16/1,80- АС35/6,2 в петлях анкерных опор воздушных линий электропередач и осуществления отпаек

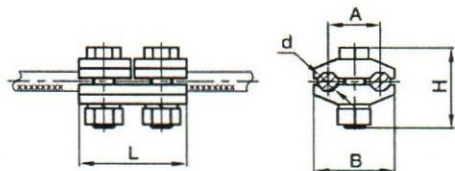


Размеры, мм					Масса, кг не менее
L	B	H	A	d	
52	30	35	20	8	0,069

515110101

ЗАЖИМ
ПЛАШЕЧНЫЙ
ПА-2-2

Зажимы плашечные типа ПА предназначены для соединения алюминиевых марки А-70 и сталеалюминевых проводов марки АС 50/8,0 и АС 70/11 в петлях анкерных опор воздушных линий электропередач и осуществления отпаек.

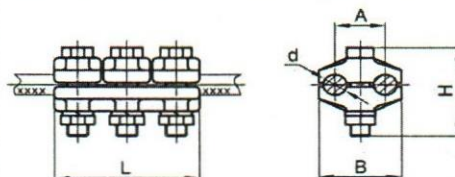


Размеры, мм					Масса, кг не менее
L	B	H	A	d	
85	46	45	30	12	0,278

515110102

ЗАЖИМ
ПЛАШЕЧНЫЙ
ПА-3-2

Зажимы плашечные типа ПА предназначены для соединения алюминиевых марки А-50 и А-120 и сталеалюминевых проводов марки АС 95/16,0 в петлях анкерных опор воздушных линий электропередач и осуществления отпаек

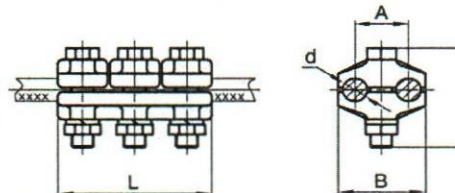


Размеры, мм					Масса, кг не менее
L	B	H	A	d	
96	56	60	37	15	0,624

515110103

ЗАЖИМ
ПЛАШЕЧНЫЙ
ПА-4-1

Зажимы плашечные типа ПА предназначены для соединения алюминиевых марки А-150 и А-185 и сталеалюминевых проводов марки АС 120/19 – АС 185/29 в петлях анкерных опор воздушных линий электропередач и осуществления отпаек

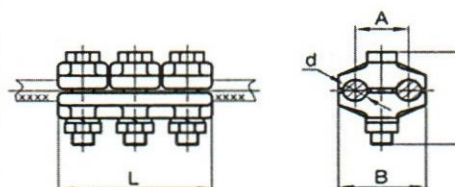


Размеры, мм					Масса, кг не менее
L	B	H	A	d	
112	62	60	40	18	0,694

515110104

ЗАЖИМ
ПЛАШЕЧНЫЙ
ПА-5-1


Зажим плашечный ПА-5-1. Марка: ПА-5-1. Диаметр провода, мм: 20,0-24,8; Размер А, мм: 45; Размер В, мм: 72; Размер d, мм: 22; Размер Н, мм: 84; Размер L, мм: 124; Масса, кг, не менее: 1,11. Зажимы соединительные плашечные типа ПА применяются для соединения алюминиевых и сталеалюминевых проводов в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек. Зажим марки ПА-5-1 применяется также для крепления петли проводов при анкерном креплении на штыревых изоляторах.

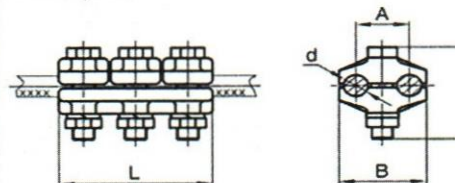

515110108

ЗАЖИМ
ПЛАШЕЧНЫЙ
ПС-1-1

Марка зажима	Размеры, мм						Диаметр канатов и стальных проводов марок ПС, мм	Масса, кг
	L	A	A1	B	H	R		
ПС-1-1	70	28	46	48	36	4	5,5-8,6	0,373

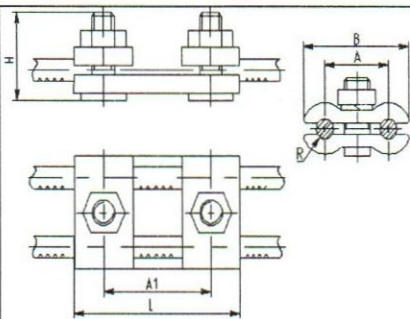

Зажимы плашечные ПС-1-1 применяются для стальных проводов и канатов при устройстве молниезащиты воздушных ЛЭП от 35 до 110 кВ.


Поддерживающий глухой зажим предназначен для крепления проводов и молниезащитных тросов (стальных канатов) к изолирующим подвескам, а также для крепления молниезащитных тросов непосредственно к промежуточным опорам. Масса - 0,94 кг.

Технические характеристики:

Соединяется с арматурой					Диаметр алюминиевых, сталеалюминевых и медных проводов, мм	Соответствуют требованиям ТУ	Разрушающая нагрузка, кН(тс), не менее
L	H	H ₁	A	d			
190	55	136	17	16	6,8-10,5	34.13.10029-90	25

515135103

ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПГН-2-6А

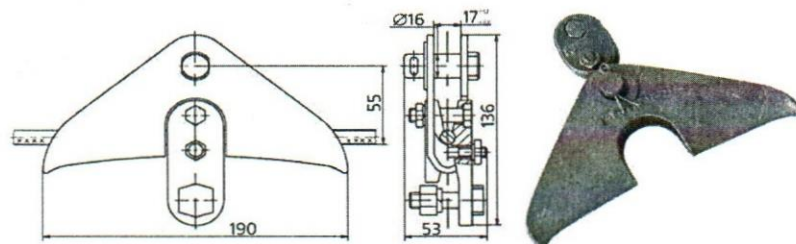


Поддерживающий зажим предназначен для крепления проводов и молниезащитных тросов (стальных канатов) к изолирующим подвескам линий электропередач 35-110-220 кВ, а также для крепления молниезащитных тросов непосредственно к промежуточным опорам, соответствует ТУ 34.13.10029-90.

Диаметр провода, мм.: 13,5-19,6
 Размер Н, мм.: 99
 Размер L, мм.: 220
 Разрушающая нагрузка, кН, не менее: 25
 Масса, кг.: 1,10

515135104


ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПГН-3-5

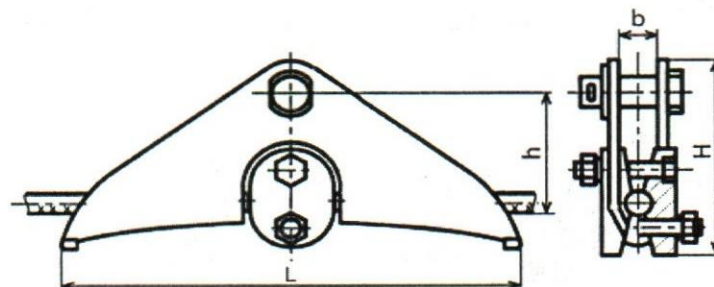

ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НКК-1-1Б

Для окончевания и захвата проводов и канатов с целью закрепления их к натяжным изолирующим подвескам на анкерно - угловых опорах ЛЭП и ОРУ. Зажим натяжной клин - коуш с клином №1 для проводов АС10/1,8-АС50/8,0: разрушающая нагрузка - 60кН, масса - 0,8кг.


515140101

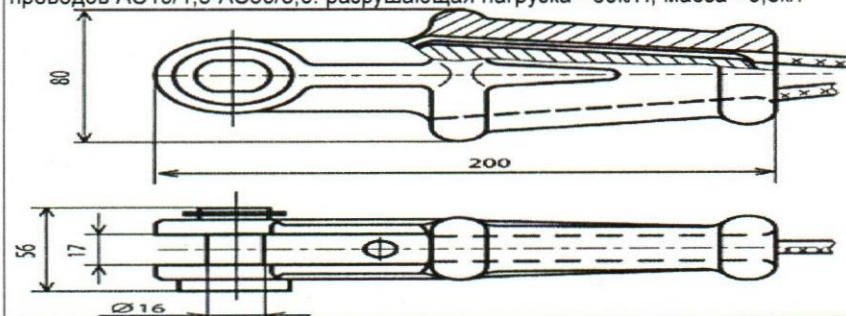

515140102


ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НКК-2-1

Зажим натяжной клиновой коушный НКК-2-1 (с клином №2) предназначен для крепления стальных канатов диаметром от 11,0 до 15,5 мм к натяжным подвескам анкерно-угловых опор при организации грозозащиты высоковольтных линий, изготавливаются в соответствии с ТУ 3413.10294-90. Монтаж зажимов клинового типа НКК-2-1 не требует разрезания проводов. Разрушающая нагрузка не менее 120 кН, масса зажима 3,1 кг.

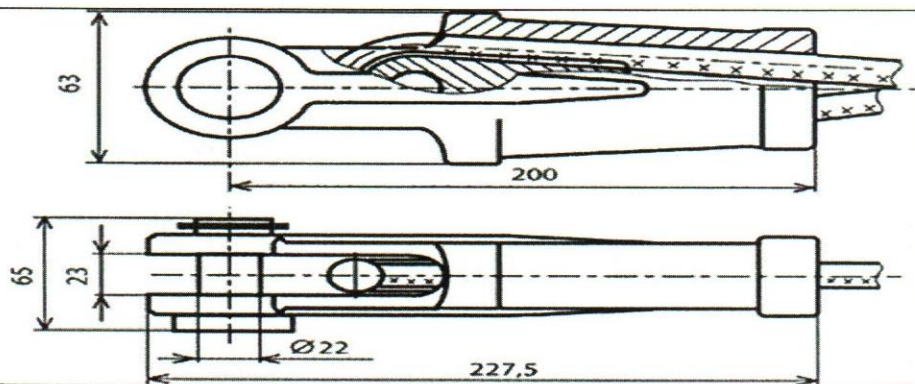

ЗАЖИМ
НАТЯЖНОЙ НБ-
2-6А


Для крепления алюминиевых, сталеалюминевых и медных проводов к натяжным изолирующим подвескам анкерно-угловых опор. Зажимы НБ-2-6А имеют корпус и прижимные плашки из алюминиевого сплава, что значительно сокращает потери от перемагничивания. Данная конструкция не требует применения алюминиевой пластины и не повреждает провода.

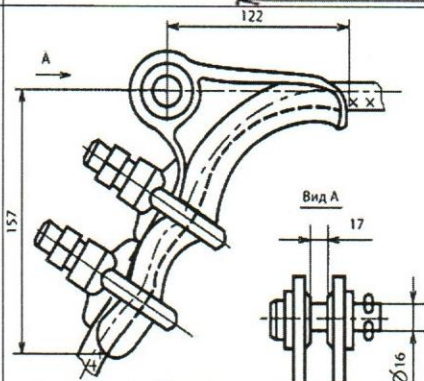

515145100

Марка зажима	Марка провода по ГОСТ 939-80	Прочность заделки проводов, кН	Разрушающая нагрузка кН, не менее	Масса, кг
НБ-2-6А	A95	13,2	57	1,11
	A120	17,7		
	A150	21,7		
	M95	33,9		
	M120	38,7		
	AC70/11	21,7		
	AC95/16	30,0		
AC120/19	37,4			





ЗАЖИМ
НАТЯЖНОЙ НБ-
3-6Б

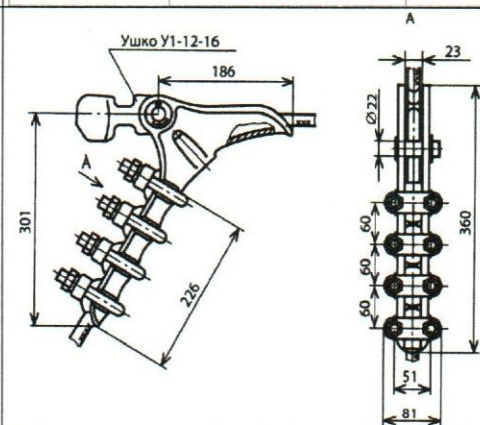


Для крепления алюминиевых, сталеалюминевых и медных проводов к натяжным изолирующим подвескам анкерно-угловых опор.

515145101

Марка зажима	Марка провода по ГОСТ 939-80	Прочность заделки проводов, кН	Разрушающая нагрузка кН, не менее	Масса, кг
НБ-3-6Б	A150	20,5	88,2	4,7
	A185	25,3		
	A240	33,0		
	A300	39,8		
	M150	47,1		
	M185	61,4		
	M240	78,6		
	AC150/19	41,7		
	AC150/24	47,0		
	AC150/34	56,4		
	AC185/24	50,4		
	AC185/29	53,7		
	AC185/43	700,0		
	AC205/27	55,5		
AC240/32	65,4			
AC240/39	70,7			

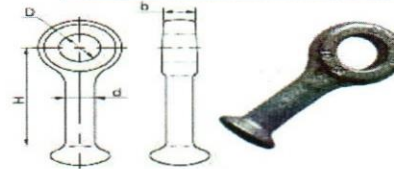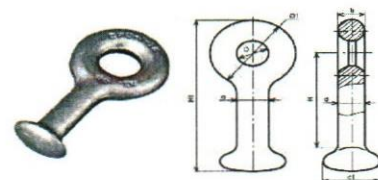
515148101	ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПР-7-6	<p>Звенья промежуточные ПР-7-6 предназначены для увеличения и регулирования натяжной изолирующей подвески</p>  <table border="1" data-bbox="846 190 1505 347"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Марка звена промежуточного</th> <th colspan="3">Размеры, мм</th> <th rowspan="2">Разрушающая нагрузка кН, не менее</th> <th rowspan="2">Масса, кг</th> </tr> <tr> <th>D</th> <th>b</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ПР-7-6</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>0,34</td> </tr> </tbody> </table>	Марка звена промежуточного	Размеры, мм			Разрушающая нагрузка кН, не менее	Масса, кг	D	b	H	ПР-7-6	17	16	70	70	0,34						
Марка звена промежуточного	Размеры, мм			Разрушающая нагрузка кН, не менее	Масса, кг																		
	D	b	H																				
ПР-7-6	17	16	70	70	0,34																		
515150101	ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРТ-7-1	<p>Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ предназначены для удлинения гирлянд изоляторов, а также для перехода с однолапчатой проушины на двухлапчатую.</p> <table border="1" data-bbox="540 560 1505 683"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Марка звена промежуточного трехлапчатого</th> <th colspan="5">Размеры, мм</th> <th rowspan="2">Разрушающая нагрузка кН, не менее</th> <th rowspan="2">Масса, кг</th> </tr> <tr> <th>H</th> <th>B</th> <th>b</th> <th>D</th> <th>d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ПРТ-7-1</td> <td>80</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>70</td> <td>0,46</td> </tr> </tbody> </table> 	Марка звена промежуточного трехлапчатого	Размеры, мм					Разрушающая нагрузка кН, не менее	Масса, кг	H	B	b	D	d	ПРТ-7-1	80	17	16	17	16	70	0,46
Марка звена промежуточного трехлапчатого	Размеры, мм					Разрушающая нагрузка кН, не менее	Масса, кг																
	H	B	b	D	d																		
ПРТ-7-1	80	17	16	17	16	70	0,46																
515161102	СЕРЬГА СР-7-16	<p>Серьги типа СР предназначены для составления изолирующих подвесок проводов и молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи. Размеры гнезд шапок изоляторов и ушек должны соответствовать размерам пестиков серег по ГОСТ 27396-93. Соединяемые размеры проушин соответствуют требованиям ГОСТ 11359-75.</p> <table border="1" data-bbox="493 1030 1505 1153"> <thead> <tr> <th>Марка серьги</th> <th>D</th> <th>d</th> <th>b</th> <th>H</th> <th>Разрешающая нагрузка не менее, кН</th> <th>Масса, кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>СР-7-16</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>65</td> <td>70</td> <td>0,30</td> </tr> </tbody> </table> 	Марка серьги	D	d	b	H	Разрешающая нагрузка не менее, кН	Масса, кг	СР-7-16	17	17	16	65	70	0,30							
Марка серьги	D	d	b	H	Разрешающая нагрузка не менее, кН	Масса, кг																	
СР-7-16	17	17	16	65	70	0,30																	
515161103	СЕРЬГА СРС-7-16	<p>Серьга типа СРС-7-16 предназначена для соединения шапки подвешиваемого изолятора или головки ушка с другой арматурой изолирующих подвесок проводов и молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи. Размер пестика по ГОСТ 27396-93.</p>  <table border="1" data-bbox="501 1657 1505 1780"> <thead> <tr> <th>Марка серьги</th> <th>D</th> <th>d</th> <th>D1</th> <th>b</th> <th>H</th> <th>H1</th> <th>Масса, кг</th> <th>Разрушающая нагрузка, не менее кН</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>СРС-7-16</td> <td>23</td> <td>17</td> <td>55</td> <td>17</td> <td>65</td> <td>106</td> <td>0,34</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>	Марка серьги	D	d	D1	b	H	H1	Масса, кг	Разрушающая нагрузка, не менее кН	СРС-7-16	23	17	55	17	65	106	0,34	70			
Марка серьги	D	d	D1	b	H	H1	Масса, кг	Разрушающая нагрузка, не менее кН															
СРС-7-16	23	17	55	17	65	106	0,34	70															
515162101	СКОБА СК-7-1А	<p>Скоба СК-7-1А предназначена для перехода с шарнирного цепного соединения на соединение типа "палец-проушина", изменения расположения оси шарнирности, сцепления арматуры, рассчитанной на разные нагрузки, для комплектации изолирующих подвесок и для крепления к опорам.</p> <table border="1" data-bbox="517 1904 1505 2049"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Марка скобы</th> <th colspan="4">Размеры, мм</th> <th rowspan="2">Разрушающая нагрузка кН, не менее</th> <th rowspan="2">Масса, кг</th> </tr> <tr> <th>B</th> <th>H</th> <th>d</th> <th>d1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>СК-7-1А</td> <td>17</td> <td>50</td> <td>14</td> <td>16</td> <td>70</td> <td>0,38</td> </tr> </tbody> </table>	Марка скобы	Размеры, мм				Разрушающая нагрузка кН, не менее	Масса, кг	B	H	d	d1	СК-7-1А	17	50	14	16	70	0,38			
Марка скобы	Размеры, мм				Разрушающая нагрузка кН, не менее	Масса, кг																	
	B	H	d	d1																			
СК-7-1А	17	50	14	16	70	0,38																	

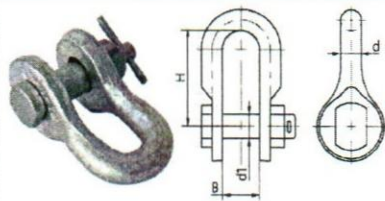

515165102

УЗЕЛ
КРЕПЛЕНИЯ КГП-
7-2Б

Узлы крепления типа КГП предназначены для крепления поддерживающих изолирующих подвесок к опорам воздушных линий электропередачи и распределительных устройств. Узлы крепления типа КГП имеют размеры, соответствующие привязочным размерам унифицированных промежуточных опор.




Марка узла	Размеры, мм						Разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
	L	H	H1	d	a max	a min		
КГП-7-2Б	80	116	39	20	16	12	70	1,12

515165105

УЗЕЛ
КРЕПЛЕНИЯ КГП-
7-3

Узлы крепления КГП-7-3 предназначены для крепления натяжных и поддерживающих изолирующих подвесок к опорам воздушных линий электропередачи и распределительных устройств.



Марка узла крепления	Размеры, мм					Разрушающая нагрузка кН, не менее	Масса, кг
	L	H	d	A max	A min		
КГП-7-3	80	32	16	8	6	70	0,44

515167106

УШКО У1-7-16

Ушки однолапчатые У1-7-16 предназначены для комплектования изолирующих подвесок и соединения стержня подвешивающего изолятора с линейной арматурой (с поддерживающими и натяжными зажимами).



Размеры, мм	Разрушающая нагрузка кН, не менее	Масса, кг		
			A	B
20	16	17	70	1,0


515171106



ГАСИТЕЛЬ
ВИБРАЦИИ ГПГ-
0,8-9,1-350/13

Гаситель вибрации ГПГ-0,8-9,1-350/13 с глухим креплением на проводе применяется на больших переходах ЛЭП для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией, соответствует требованиям ТУ 3449-001-40064547-98.


Технические характеристики:

арка гасителя	Диаметр провода, мм	Размеры, мм.					Масса
		A	H	L	d	D	
Г-0,8-9,1-350/13	11,0-14,0	69	83,5	350	9,1	13	2,

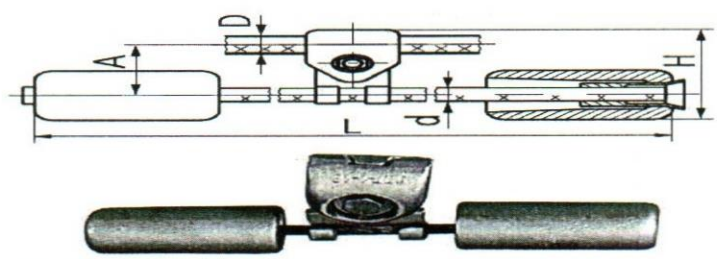

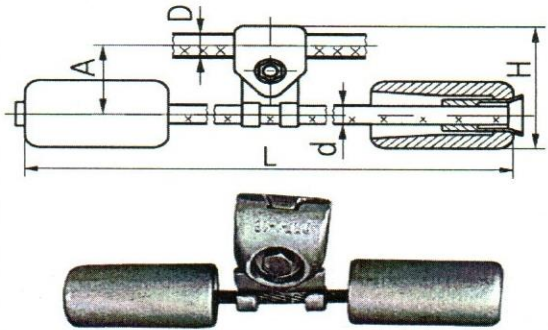515171107	ГАСИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ ГПГ- 0,8-9,1-300/10	Гаситель вибрации ГПГ-0,8-9,1-300/10 с глухим креплением на проводе применяется на больших переходах ЛЭП для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией, гаситель вибрации ГПГ-0,8-9,1-300/10 должен соответствовать требованиям ТУ 34 49-001-40064547-98.							
		Марка гасителя	Диаметр провода, мм	Размеры, мм.					Масса, кг.
				A	H	L	d	D	
		ГПГ-0,8-9,1-300/10	9,0-11,0	69	101	300	9,1	10	2,43
									
515172103	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ A1A-35	 <p>Зажимы аппаратные прессуемые с одним отверстием в контактной лапке типа A1A применяются для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов при монтаже распределительных устройств. Первая буква обозначения "А" - аппаратный, вторая цифра "1" - одно отверстие в контактной лапке, третья буква "А"-для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, четвертая цифра, "35" - сечение провода в мм², для которого предназначен зажим.</p>							
515172104	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ A1A-50	Зажимы аппаратные прессуемые с одним отверстием в контактной лапке типа A1A применяются для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов при монтаже распределительных устройств. Первая буква обозначения "А" - аппаратный, вторая цифра "1" - одно отверстие в контактной лапке, третья буква "А"-для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, четвертая цифра, "50" - сечение провода в мм ² , для которого предназначен зажим.							
515172107	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ A1A-120	Зажимы аппаратные A1A-120 с одним отверстием в контактной поверхности предназначены для присоединения одного алюминиевого или сталеалюминиевого провода к выводам аппаратов. "А" - аппаратный, "1" - одно отверстие в контактной лапке, "А"-для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, "120" - сечение провода в мм ² , для которого предназначен зажим.							
515172108	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ A1A-70	Зажимы аппаратные A1A-70 с одним отверстием в контактной поверхности предназначены для присоединения одного алюминиевого или сталеалюминиевого провода к выводам аппаратов. "А" - аппаратный, "1" - одно отверстие в контактной лапке, "А"-для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, "70" - сечение провода в мм ² , для которого предназначен зажим.							
515173104	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ A2A-50	Зажимы аппаратные A2A с двумя отверстиями в контактной поверхности предназначены для присоединения медных, алюминиевых, полых, сталеалюминиевых проводов к выводам аппаратов. "А" - аппаратный, "2" - два отверстия в контактной лапке, "А"-для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, "50" - сечение провода в мм ² , для которого предназначен зажим.							
515173108	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ A2A-70	Зажимы аппаратные A2A с двумя отверстиями в контактной поверхности предназначены для присоединения медных, алюминиевых, полых, сталеалюминиевых проводов к выводам аппаратов. "А" - аппаратный, "2" - два отверстия в контактной лапке, "А"-для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, "70" - сечение провода в мм ² , для которого предназначен зажим.							
515173109	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ A2A-95	Зажимы аппаратные A2A с двумя отверстиями в контактной поверхности предназначены для присоединения медных, алюминиевых, полых, сталеалюминиевых проводов к выводам аппаратов. "А" - аппаратный, "2"- два отверстия в контактной лапке, "А"-для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, "95" - сечение провода в мм ² , для которого предназначен зажим.							
515174108	ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ A4A-120	Зажимы аппаратные, прессуемые с четырьмя отверстиями в контактной лапке типа A4A применяются для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов при монтаже распределительных устройств. "А" - аппаратный, "4" - четыре отверстия в контактной лапке, "А"-для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, "120" - сечение провода в мм ² , для которого предназначен зажим.							
515179100	КРЮК КН-18	Предназначены для крепления штыревых изоляторов к деревянным опорам линий электропередач для изоляторов низкого напряжения. Неплоскостность оси крюков не должна превышать 5 мм для крюков. Не допускается притупление или лунка на конце конуса резьбовой части величиной более 4 мм для крюков.							
515179102	КРЮК КН-22	Предназначены для крепления штыревых изоляторов к деревянным опорам линий электропередач напряжением до 1000В.							
515184102	КОЛПАЧОК П/Э КП-22 (К-7)	для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач							
515184103	КОЛПАЧОК П/Э КП-18 (К-5)	для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач							

Траверса ТМ 3 (515185100)

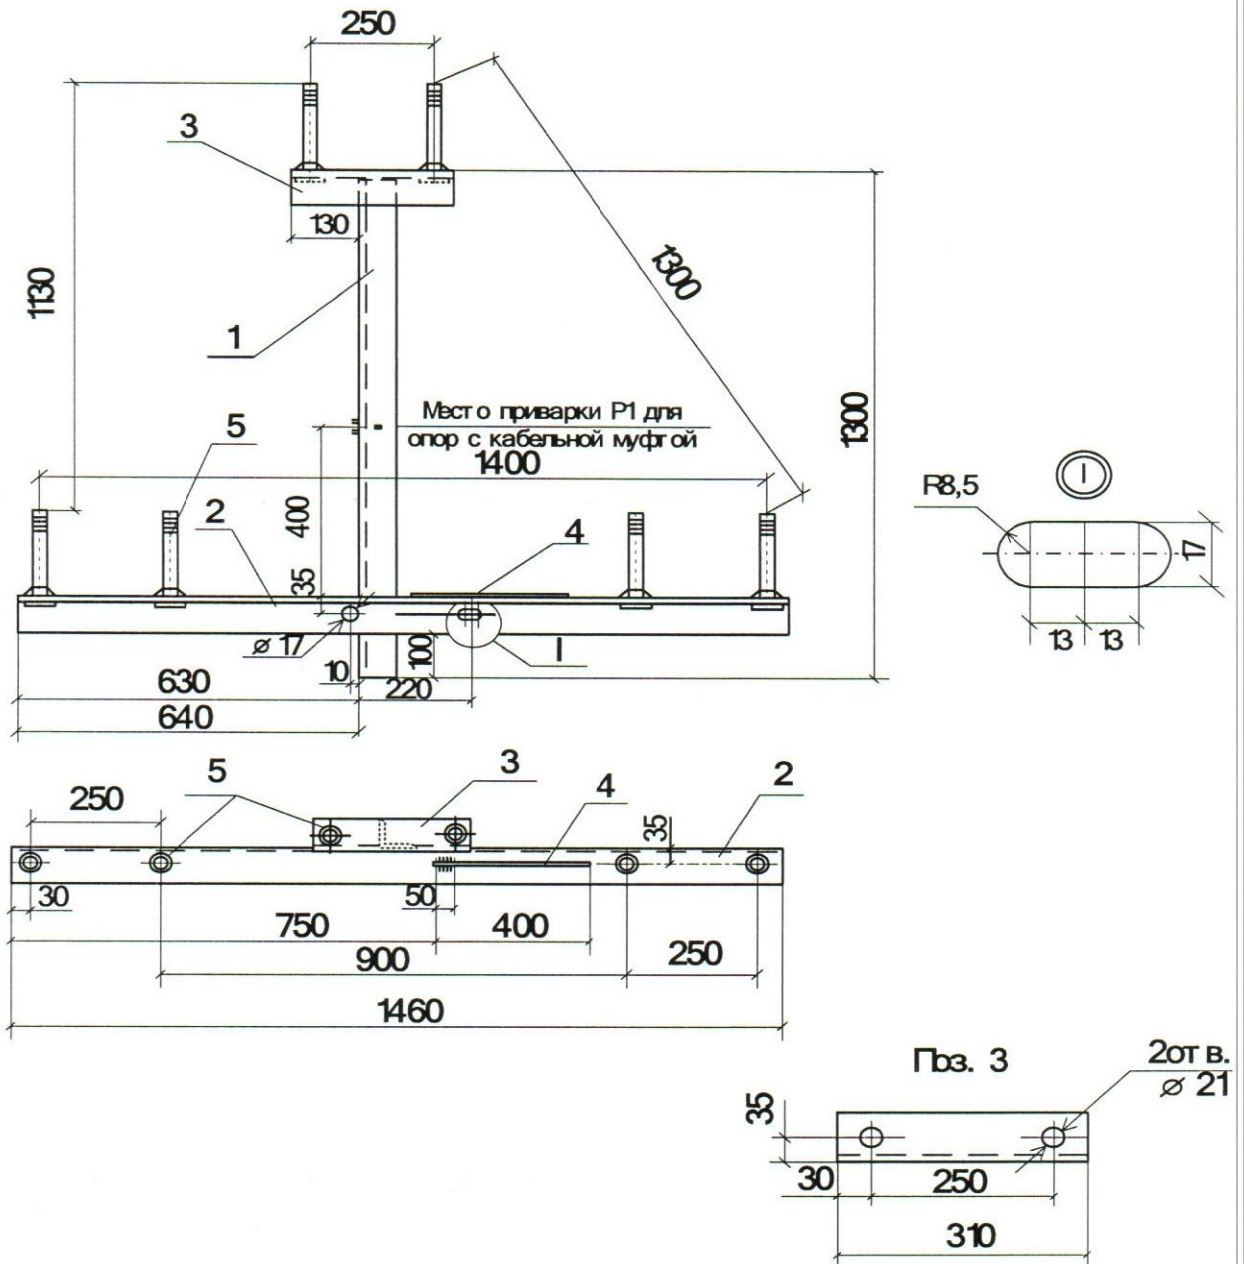


1. Отверстия под шпильки на Пзв. 2 $\varnothing 21$
2. Допускается приварка шпильки Ш20-2 (поз. 5)
2. Вместо шпильки Ш20-2 допускается применение круга $\varnothing 22$

Позиция	Наименование детали	Количество, шт	Масса, кг
1	Уголок 70x70x5	1	7,0
2	Уголок 70x70x5	1	7,85
3	Уголок 70x70x5	1	1,67
4	Круг 10	1	0,18
5	Шпилька Ш20-2-К-30	6	

ТРАВЕРСА ТМ-3. ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ

Лист

Изм	Кол.уч.	Лист	Подрк.	Подп.	Дата

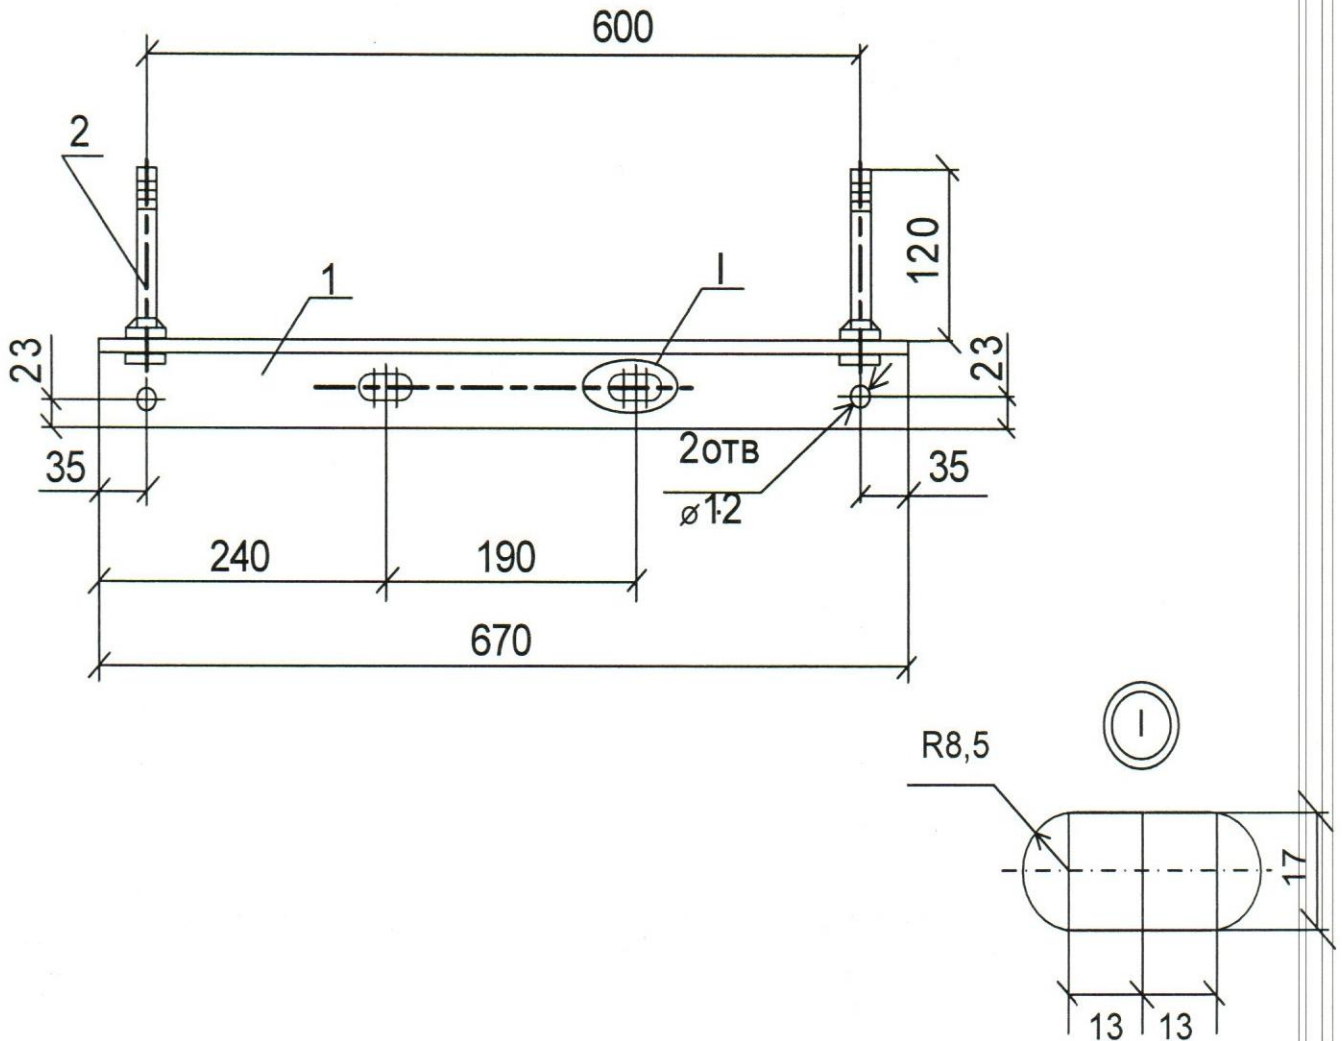

Траверсы ТН-9 изготавливается согласно типового проекта 3.407.1-136 выпуск 3 (лист 3.407.1-136.3-28) Для осуществления одинарного крепления проводов предназначается также и траверса ТН-9, используемая при установке опор для прокладки воздушных линий (0,4кВ). На данной траверсе имеются штыри Ш16-С-25 (приваренные) под изоляторы (тип НС-18а, ТФ-20). Используется чаще всего вместе с ТН-8. Крепится на опору так же, как и другие траверсы. Хомут для крепления доставляется отдельно.

Позиция	Наименование детали	Количество, шт	Масса, кг
1	Уголок 63х63х6	1	3,22
2	Штырь Ш-16-К-26	2	


Изм	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
-----	-------	------	--------	-------	------

ТРАВЕРСА ТН-9. ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ.

Лист


Траверса ТМ 6 (515185102)

Траверса ТМ-6 изготавливается согласно типового проекта 3.407.1-143.8.6. При установке опор анкерных для ВЛ электропередач 10кВ, применяется траверса ТМ-6, предназначенная для выполнения крепления провода при помощи изолирующих подвесок (натяжных). Траверсы ТМ-6, которые изготавливаются из углеродистой стали, покрываются БТ-577 – специальным битумным лаком, создающим прочное антикоррозийное покрытие на поверхности. Габариты изделия: 1450x150x295мм.

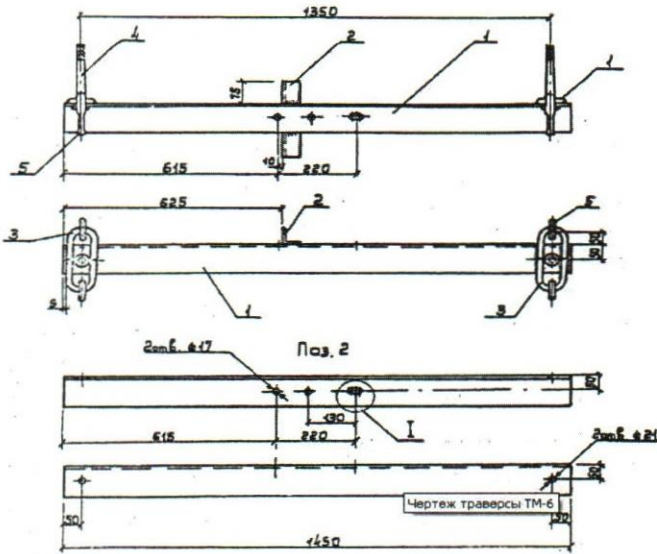

Позиция	Наименование детали	Количество	Масса, кг
1	Уголок 100x100x8 ГОСТ8509-86	1	23,00
2	Уголок 50x50x3 ГОСТ8509-86	1	
3	Круг 16 ГОСТ2590-71 r=260	4	
4	Штырь Ш-20-2-К-30 ГОСТ 34-13-931-86	2	
5	Серьга СРС-1-17 ГОСТ 2725-78	4	

Траверса ТМ 8 (515185103)

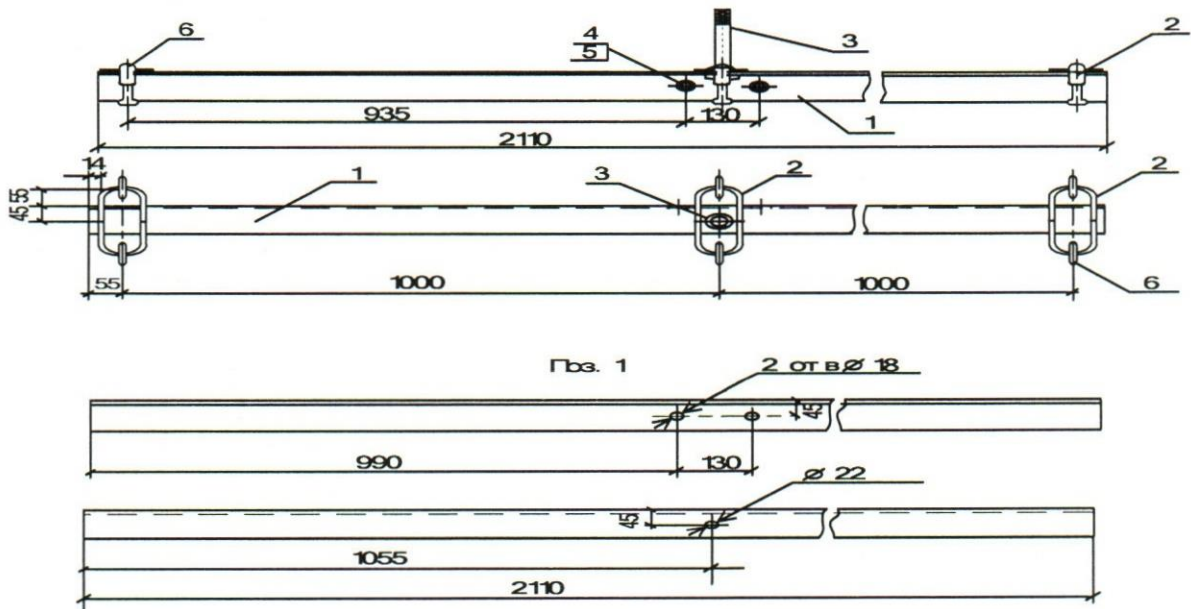

Траверса ТМ-8 предназначена для выполнения крепления провода с использованием натяжных изолирующих подвесок во время установки анкерных опор при прокладке воздушной линии электропередач 10кВ. Траверсы ТМ-8 изготавливаются согласно типового проекта 3.407.1-143.8.8



1. Допускается приварка штырей Ш20-2 (поз. 3)
2. Приварку петли поз. 2 производят после установки серьи и поз. 6
3. Вместо установки штыря Ш20-2 допускается тавровая сварка круга $\varnothing 22$

Позиция	Наименование детали	Количество, шт	Масса, кг
1	Уголок 90x90x7	1	26,0
2	Петля	6	
3	Штырь Ш 20-2-К-30	1	
4	Болт М16x30	2	
5	Гайка М16	2	
6	Серьга СРС 7-17	6	

ТРАВЕРСА ТМ-8. ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ

Изм.	Коп.уч.	Лист	Издк.	Полп.	Дата	Лист
------	---------	------	-------	-------	------	------

Траверса ТМ 1 (515185107)

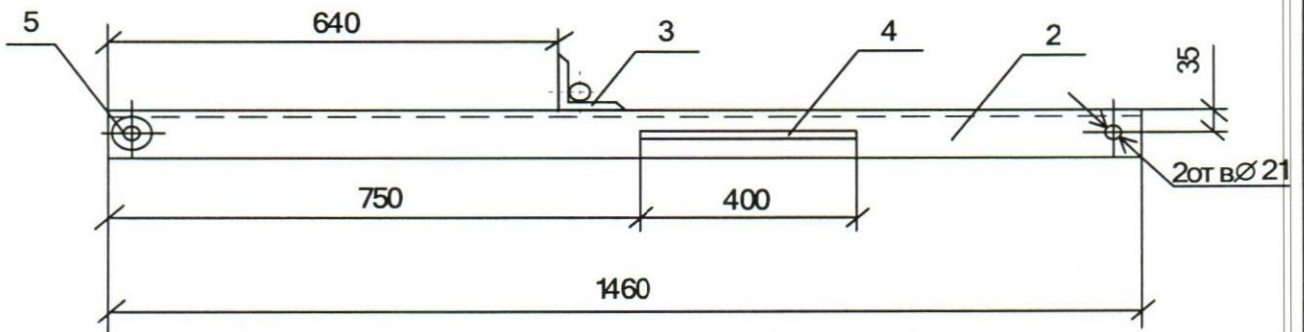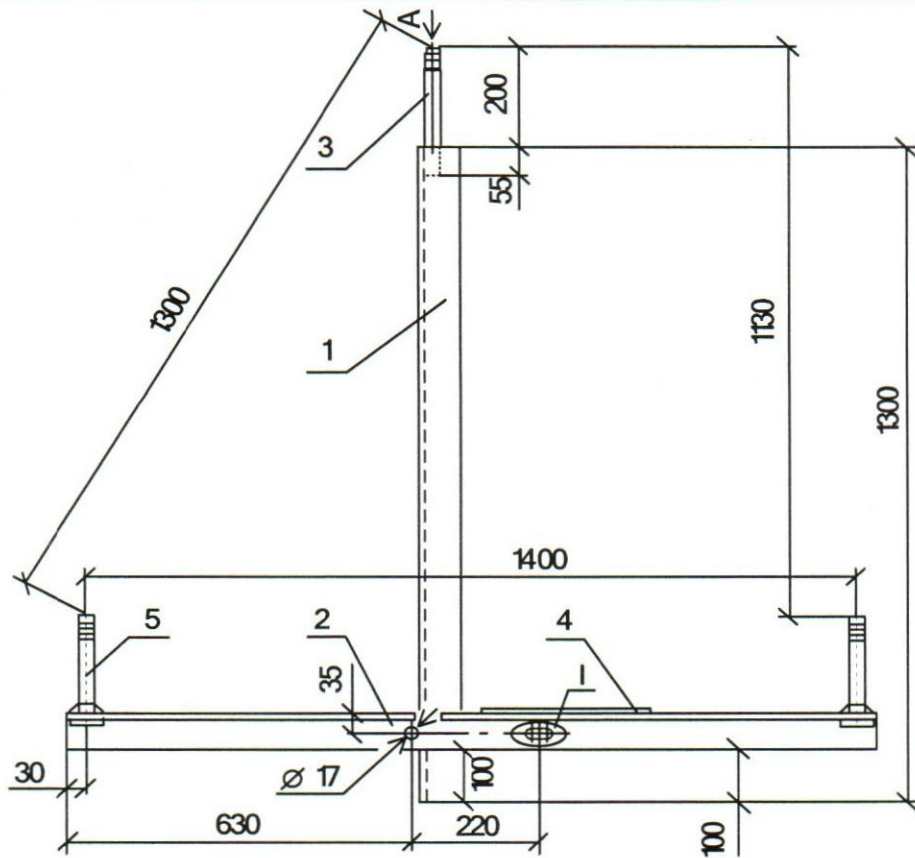

Устанавливается траверса ТМ-1 на стойке СВ105. Основное её предназначение - оди́нарное крепление провода (неизолированного) при выполнении установки опоры промежуточной П10-1 ВЛ 10 кВ, производимой в ненаселённой местности. Траверсы ТМ-1 изготавливаются согласно типового проекта 3.407.1-143.8.1.





Позиция	Наименование детали	Количество, шт	Масса, кг
1	Уголок 70x70x5	1	17,2
2	Уголок 70x70x5	1	
3	Круг 22	1	
4	Круг 10	1	
5	Штырь ШТ-20-2-К-30	2	

Изм	Кол.уч.	Лист	№дрк.	Подп.	Дата

ТРАВЕРСА ТМ-1 ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ

Лист


1

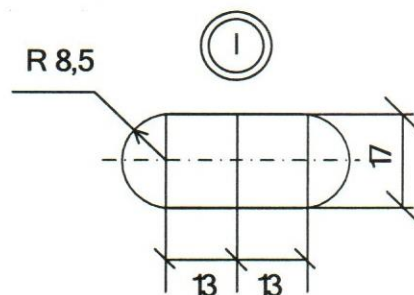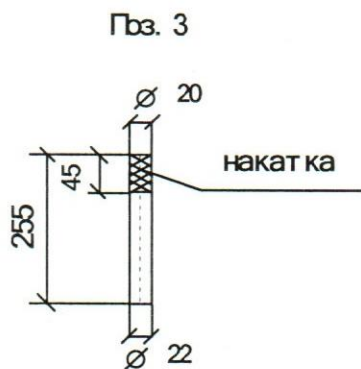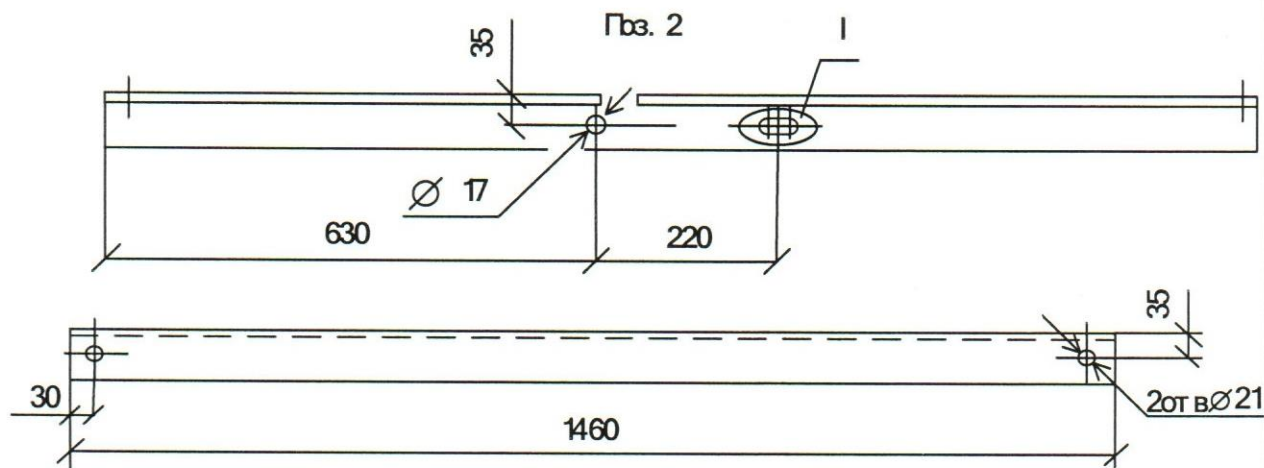

1. Дopusкается приварка штырей Ш20-2 (поз. 5)
2. Вместо штырей Ш20-2-с дopusкается применение круга $\varnothing 22$

						ТРАВЕРСА ТМ 1. ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ	Лист
Изм	Кол.уч.	Лист	№држ.	Подп.	Дата		2

Траверса ТН 8 (515185121)

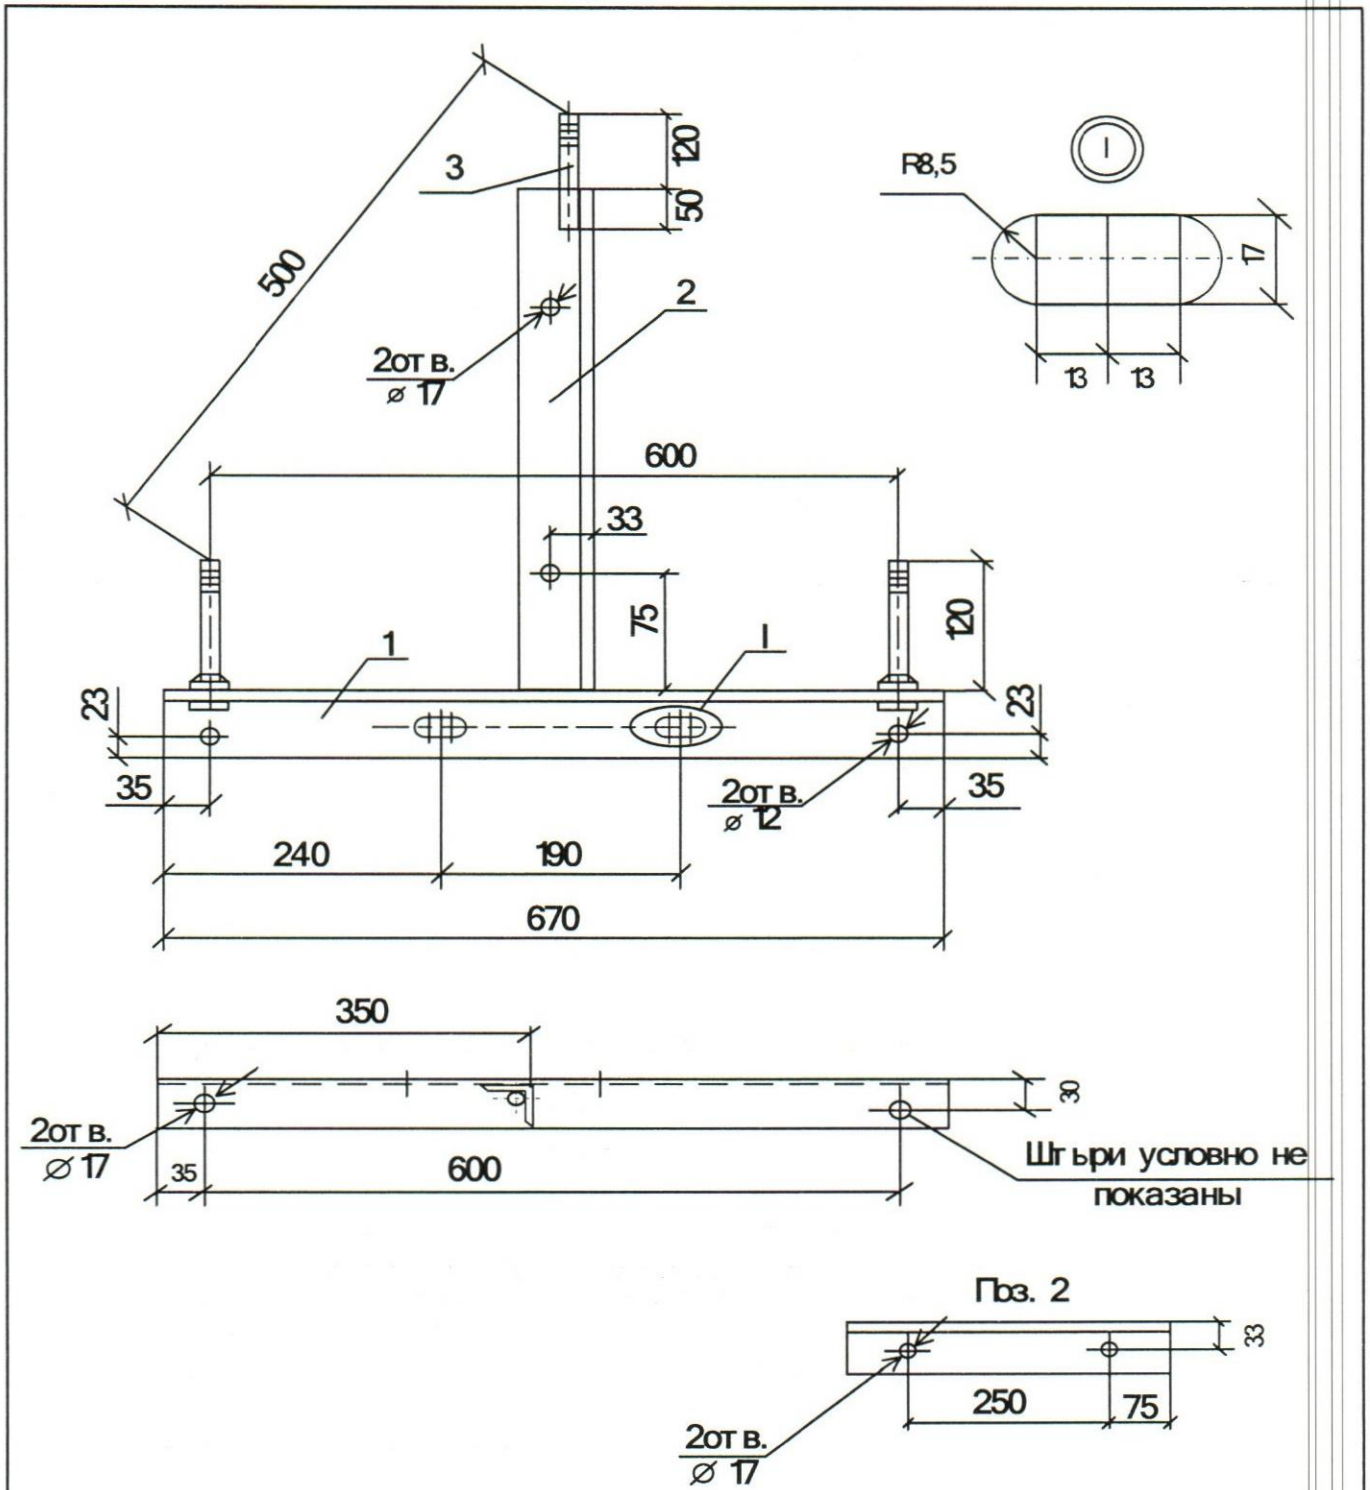

1. Сварка по ГОСТ 5264-80


Позиция	Наименование детали	Количество	Масса, кг
1	Траверса ТН8	1	6,1
2	Уголок 63x63x5	1	
3	Шгърь Ш 16-К-25	2	

Изм.	Коп.уч.	Лист	№дк.	Гвар.	Дата

ТРАВЕРСА ТН-8. ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ

Лист

Траверса ТН-2 (515185135)

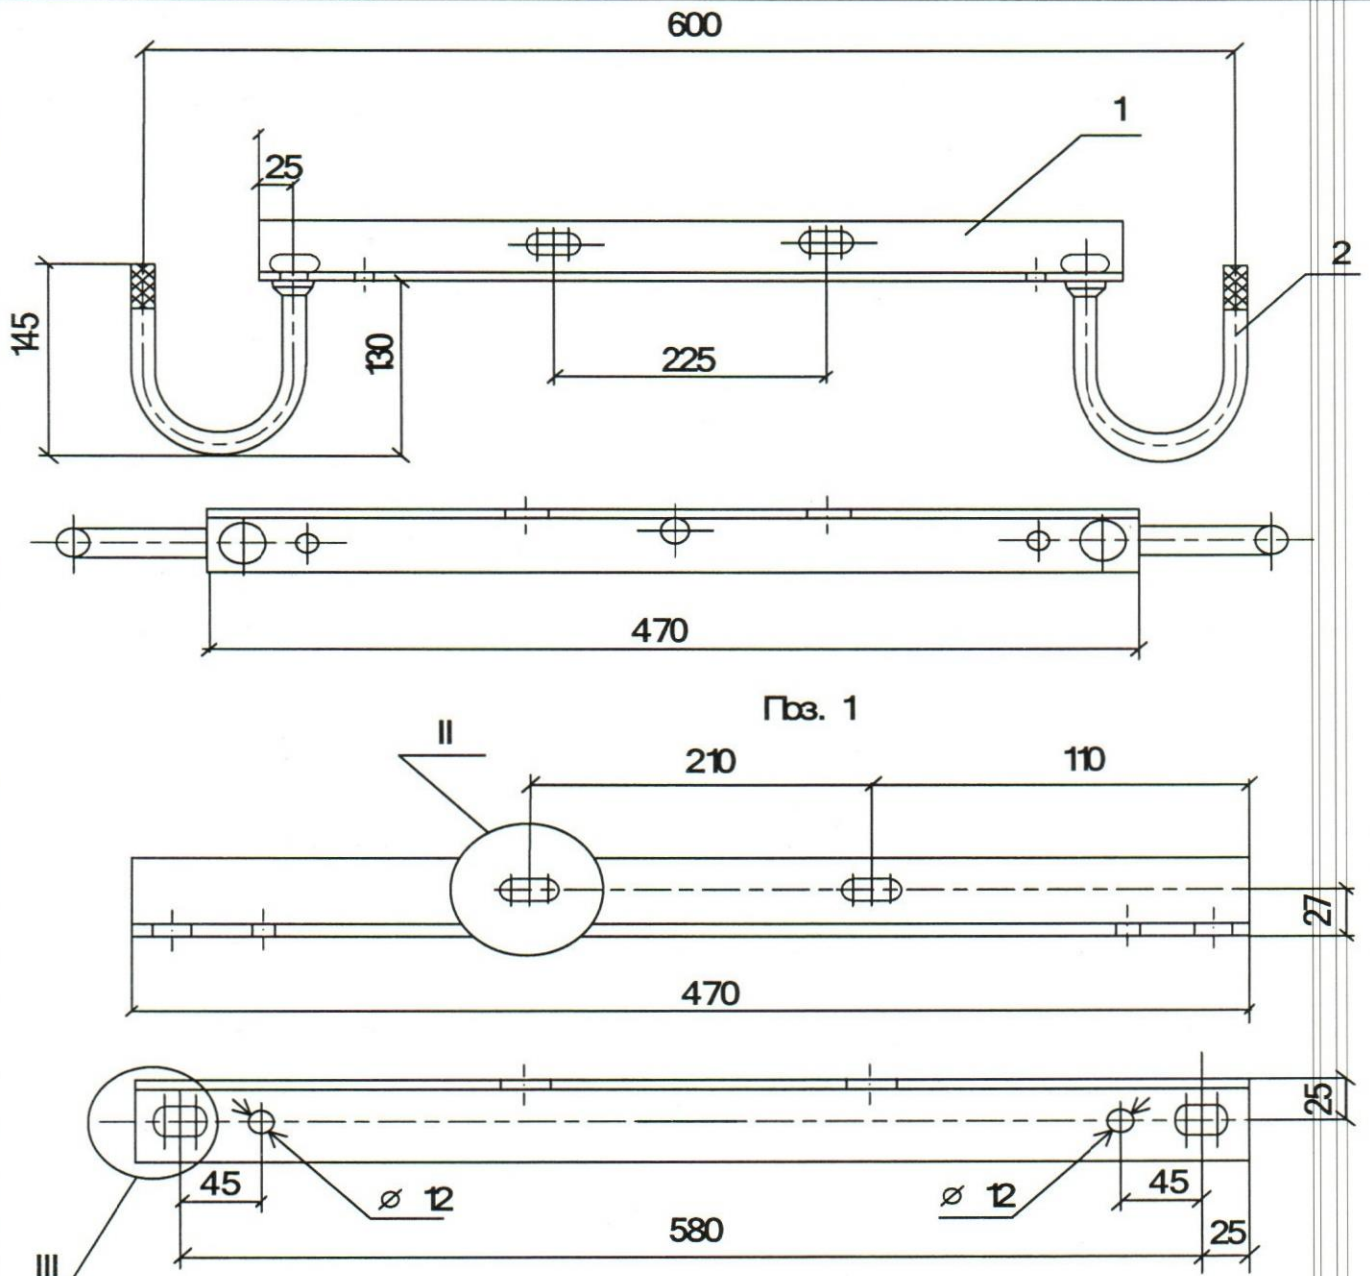


1. Накатка на конце поз. 2 по ГОСТ 18381-80
2. Допускается приварка поз. 2

Позиция	Наименование детали	Количество, шт	Масса, кг
1	Углок 50x50x4 L-430	1	1,31
2	Круг ϕ -18 L-335	2	0,71


Изм	Кол.уч.	Лист	№дрк.	Подп.	Дата

ТРАВЕРСА ТН-2 ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ


Лист
1

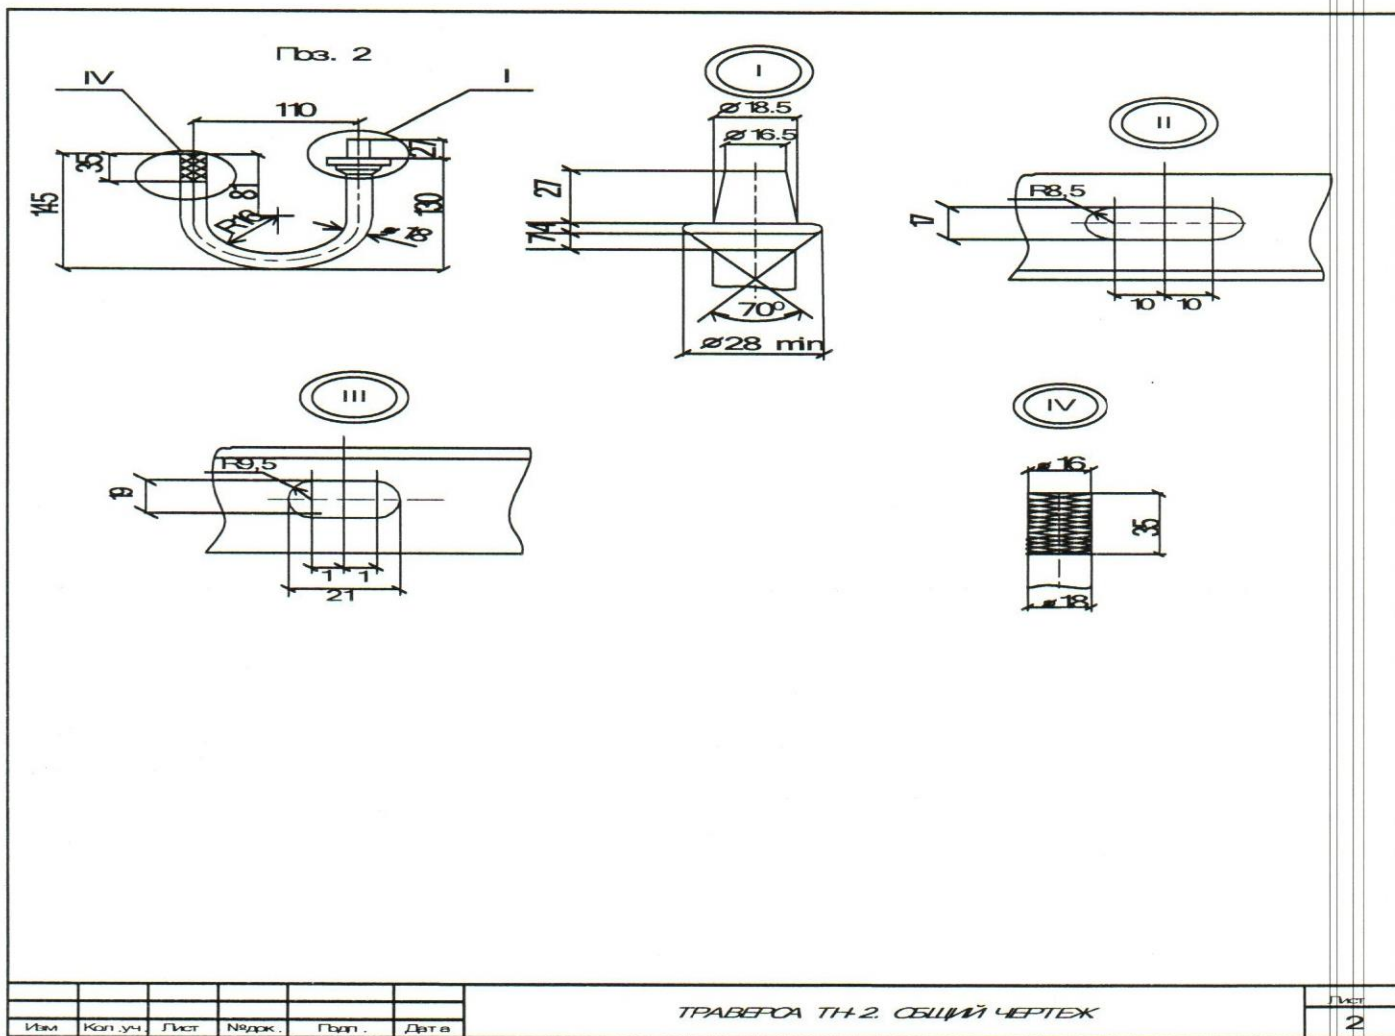

Хомут X 10 (515185136)

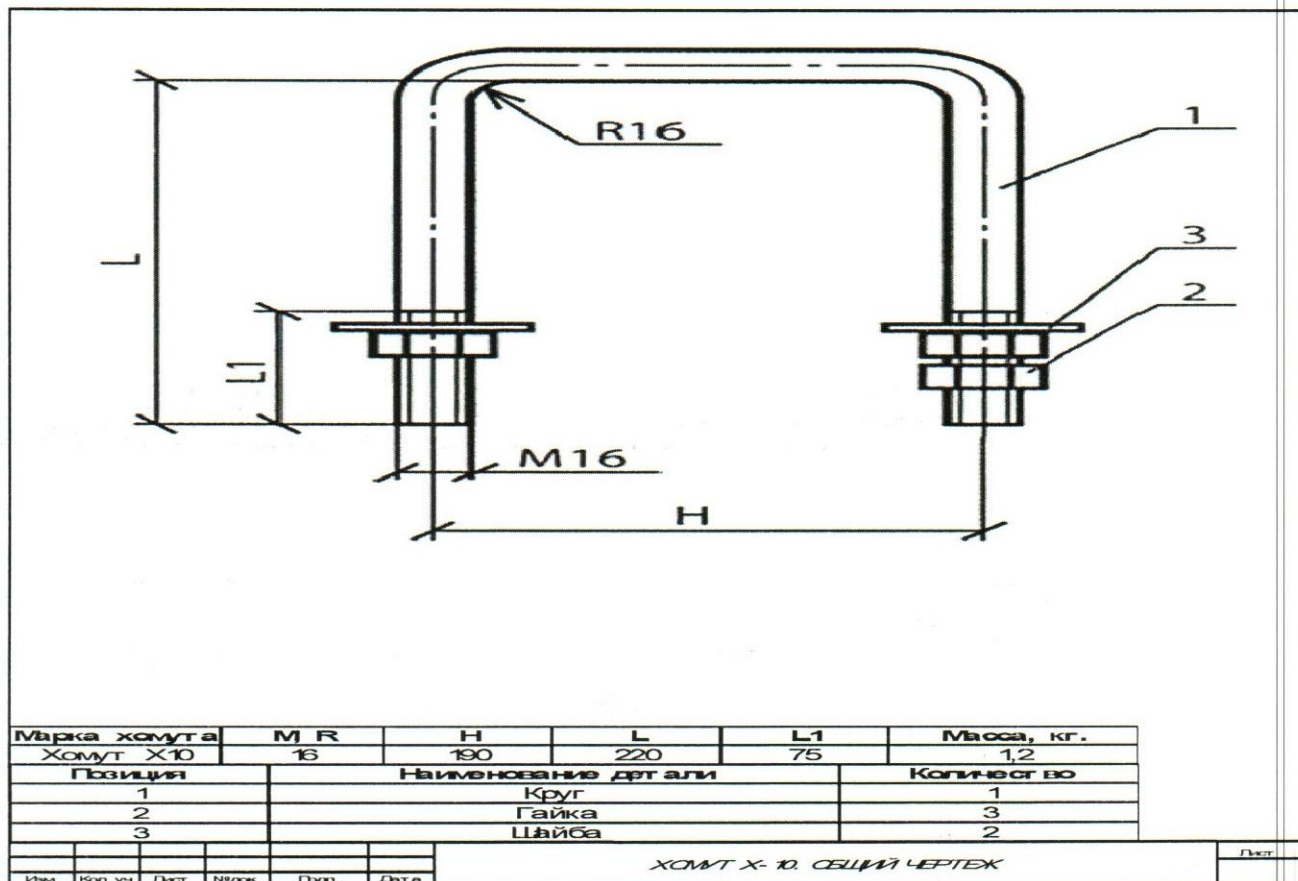

Траверса ТН-1 (515185138)

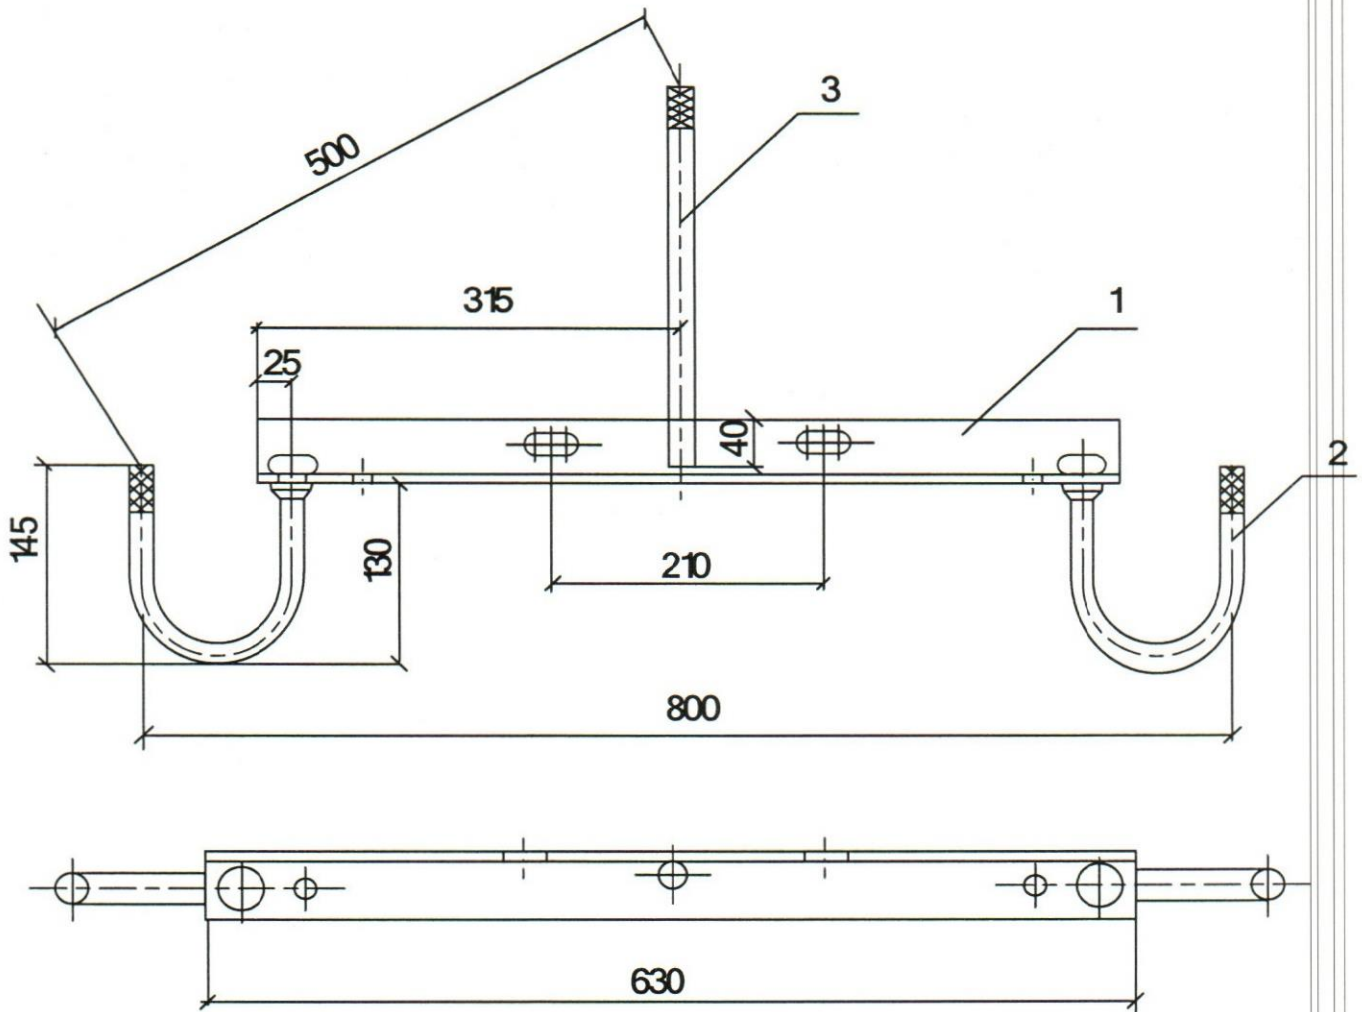





1. Накатка на конце поз. 2 и 3 по ГОСТ 18381-80
2. Допускается приварка поз. 2

Позиция	Наименование детали	Количество, шт	Масса, кг
1	Уг олок 50x50x4 L-630	1	1,92
2	Круг \varnothing 18 L-355	2	0,71
3	Круг \varnothing 18 L-300	3	0,60

Изм	Кол.уч.	Лист	Подк.	Подп.	Дата
-----	---------	------	-------	-------	------

ТРАВЕРСА ТН-1 ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ

Лист
1

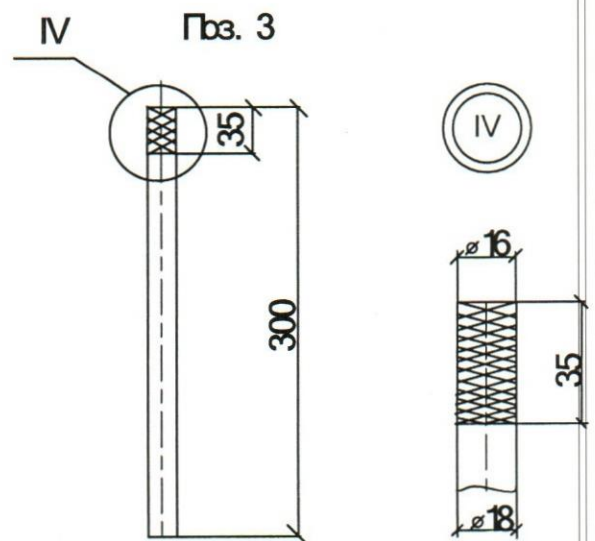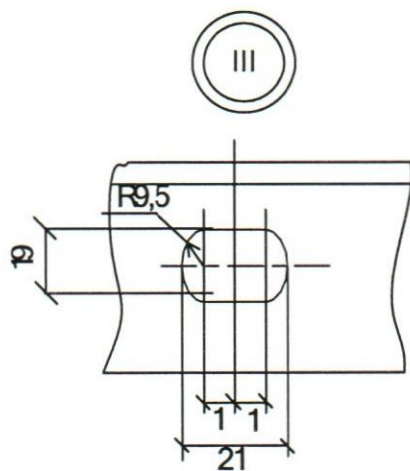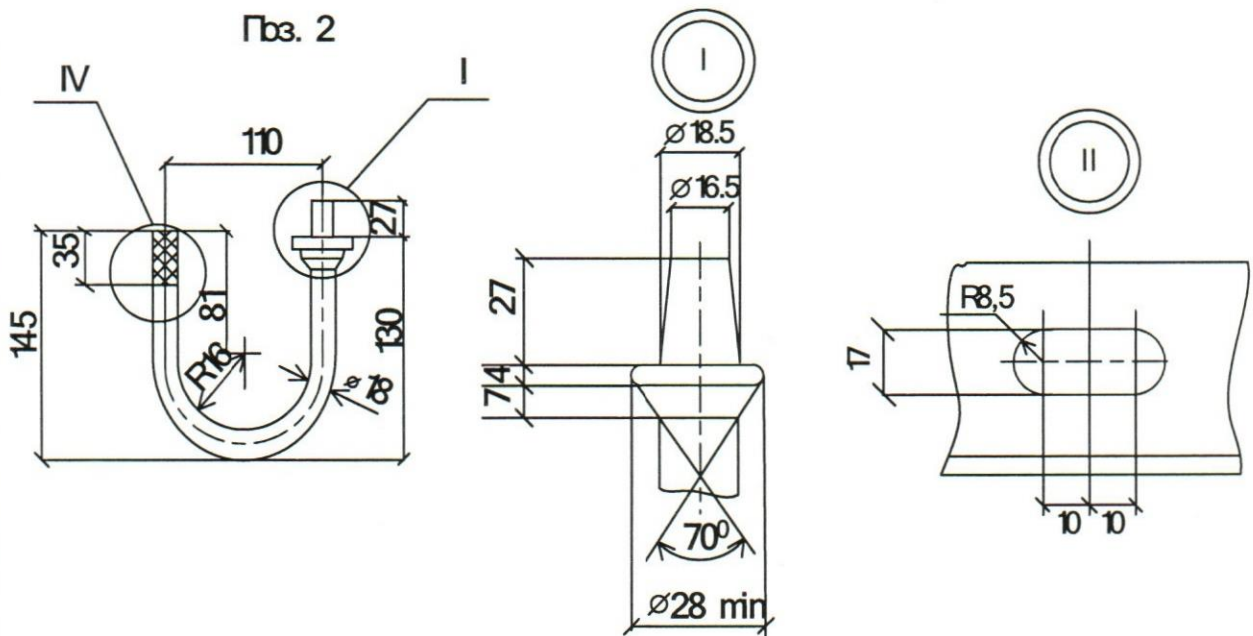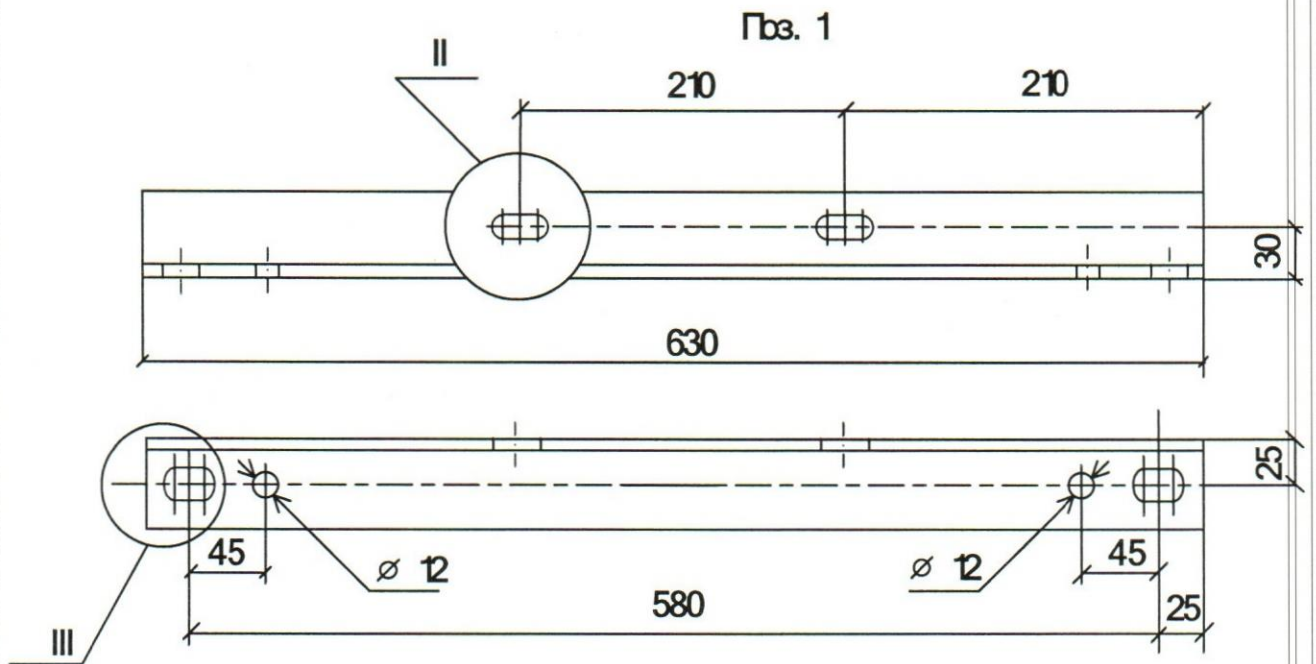

Изм.	Кол.уч.	Лист	№дрк.	Подп.	Дата

ТРАВЕРСА ТН-1 ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ

Лист
2

Хомут X-1


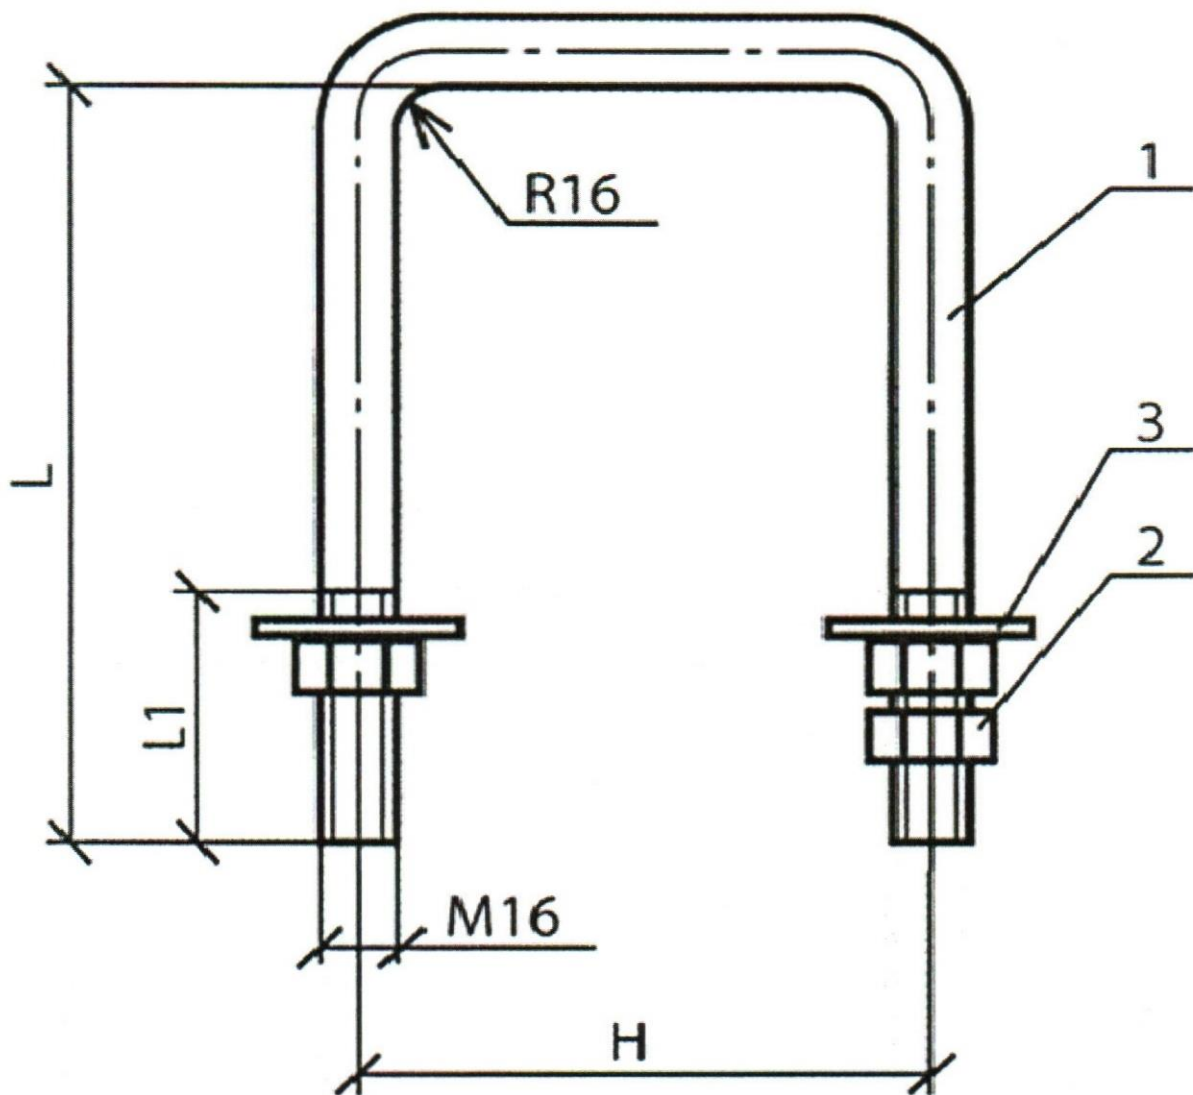


Рис. 3

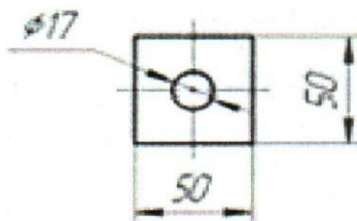


Марка хомута	M R	H	L	L1	Масса, кг.
Хомут X1	16	230	240	75	1,2

Изм.	Коп.уч.	Лист	№дрк.	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

ХОМУТ X-1 ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ

Лист

Траверса ТМ 7 (515185141)

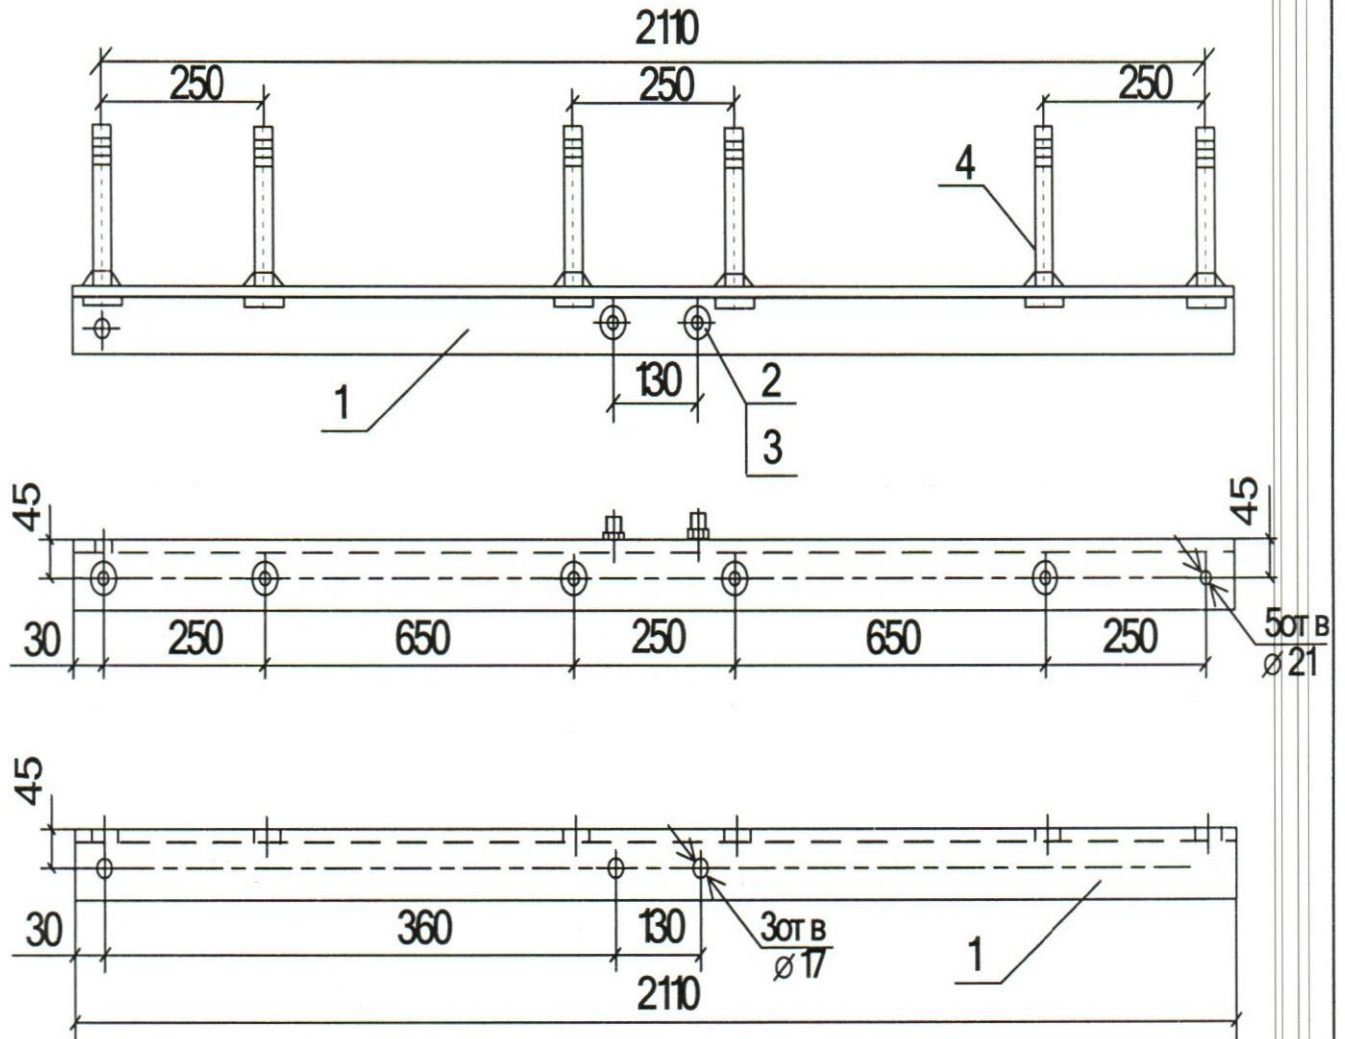

1. Допускается приварка штырей Ш20-2 (поз. 4)
2. Вместо штырей Ш20-2 допускается применение круга $\varnothing 22$


Позиция	Наименование детали	Количество, шт	Масса, кг
1	Уголок 90x90x7	1	20,3
	Стандартные изделия		
2	Болт М16x30	2	
3	Гайка М16	2	
4	Штырь Ш20-2-К-30	6	

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------


ТРАВЕРСА ТМ 7. ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ

Лист

Хомут X-3 (515185143)

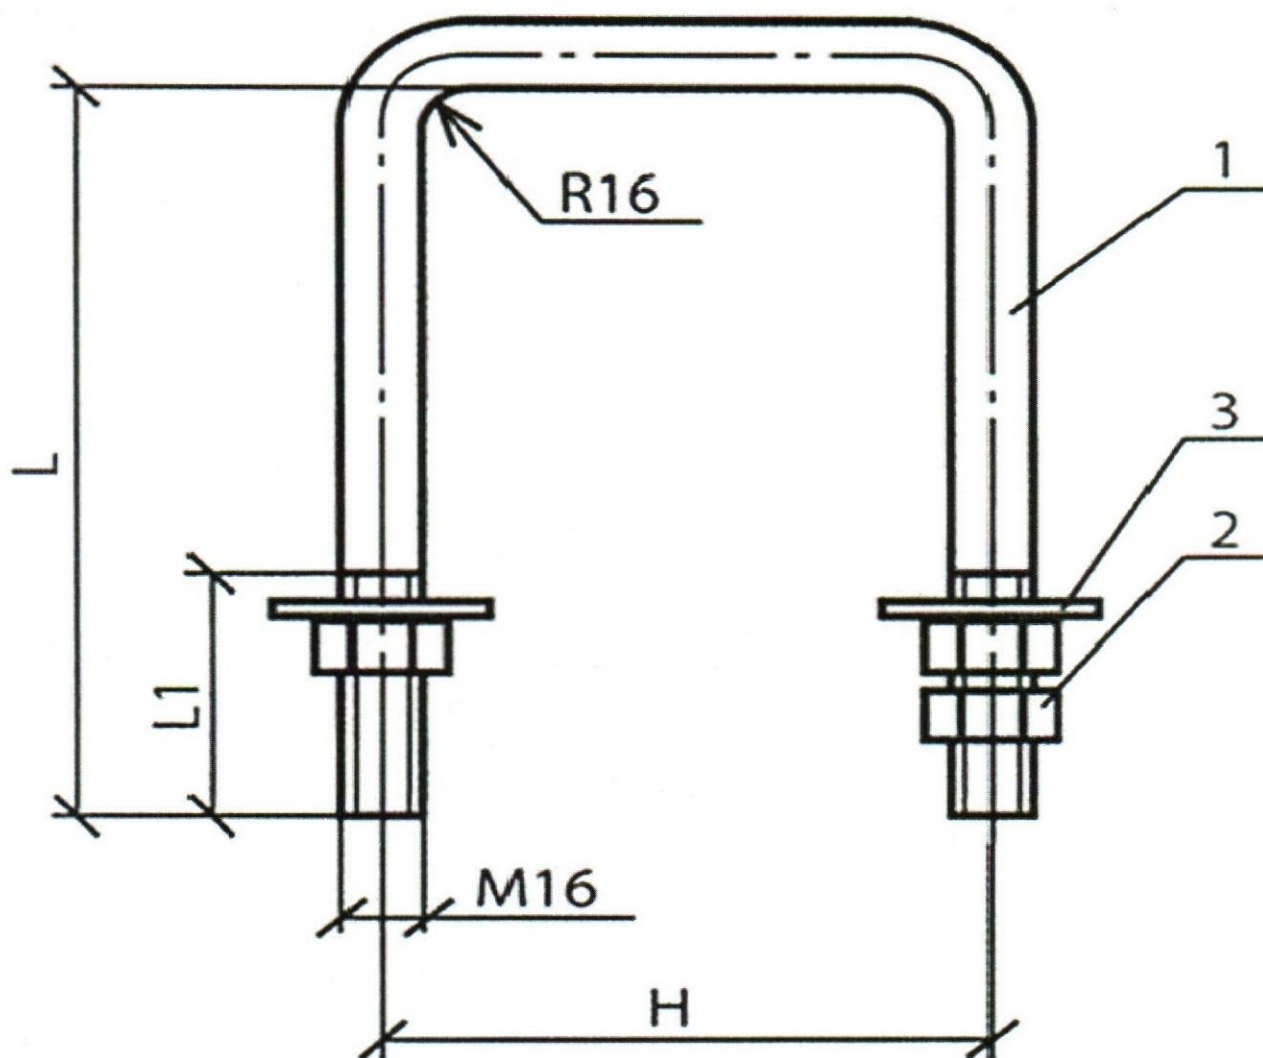


Поз. 3

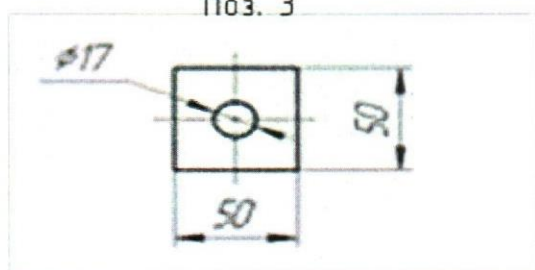

Марка хомута	\mathcal{M}, R	H	L	$L1$	Масса, кг.
Хомут X3	16	250	264	75	1,3
Позиция	Наименование детали				Количество
1	Круг				1
2	Гайка				3
3	Шайба				2

Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ХОМУТ X-3. ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ.

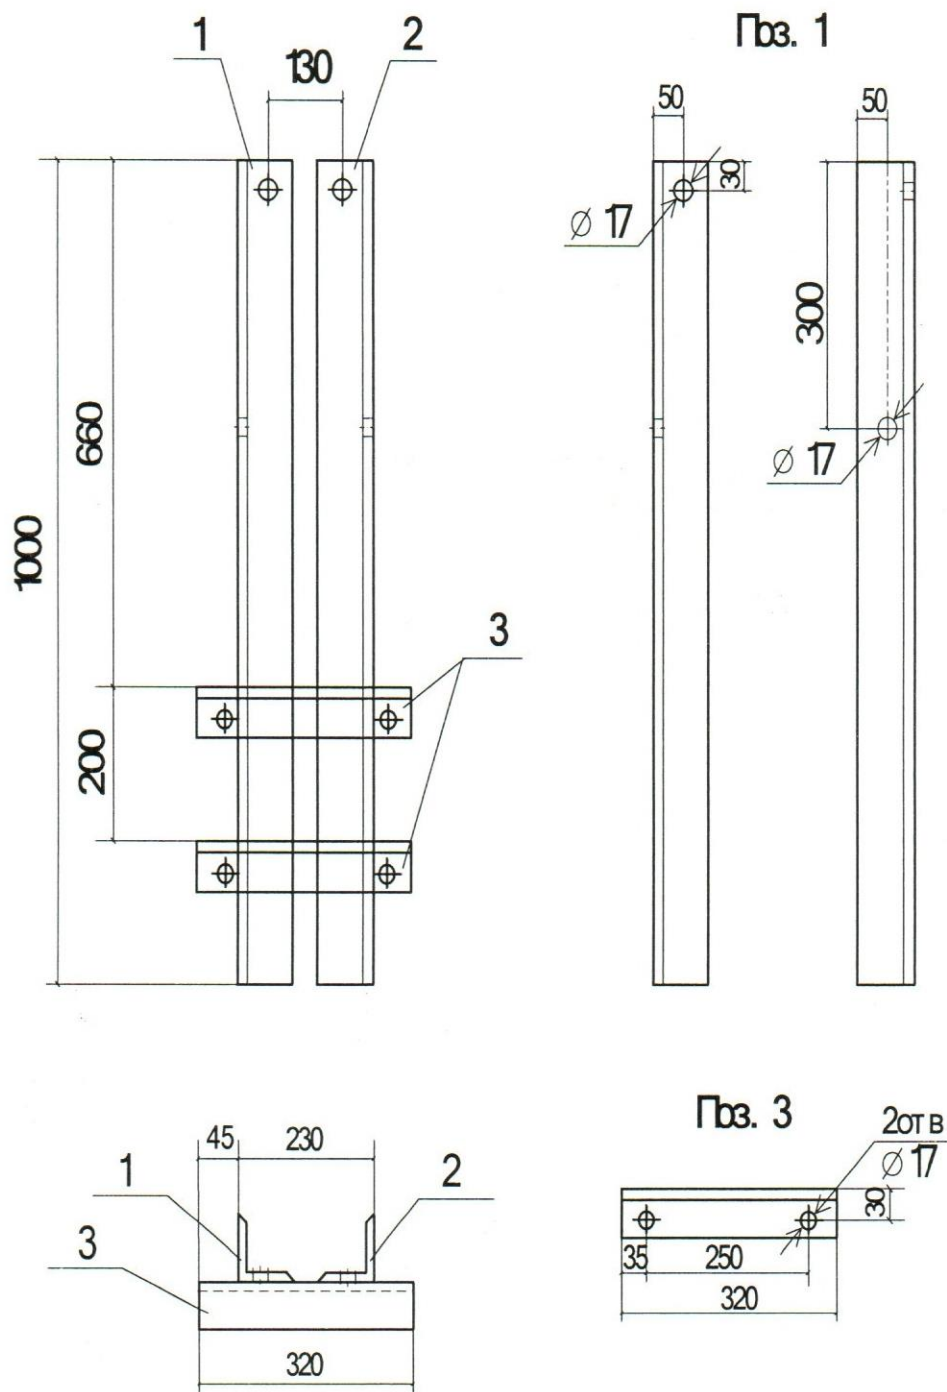

Поз.2 - зеркальна поз.1




Позиция	Наименование детали	Количество, шт	Масса, кг
1	Уголок 90x90x7	1	9,64
2	Уголок 90x90x7	1	9,64
3	Уголок 70x70x5	2	1,72

Изм	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

НАДСТАВКА ТС.2. ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ

Лист

Траверса ТН 4 (515185149)

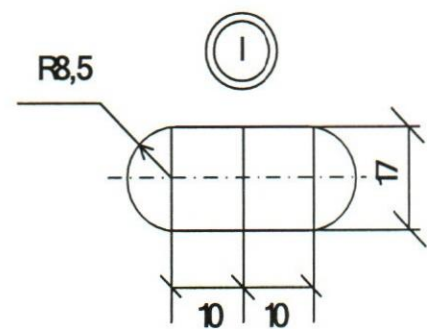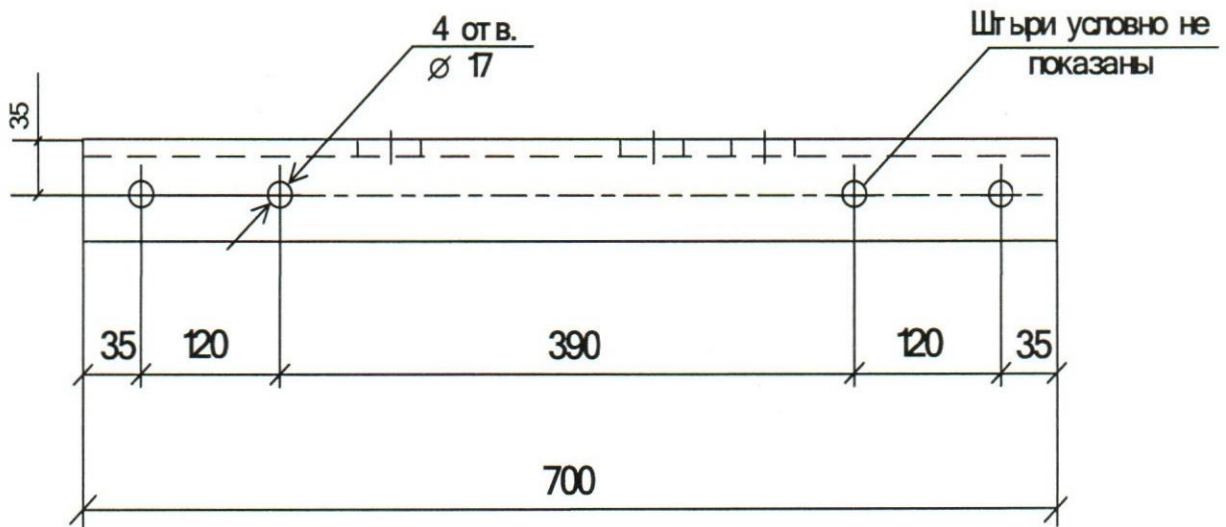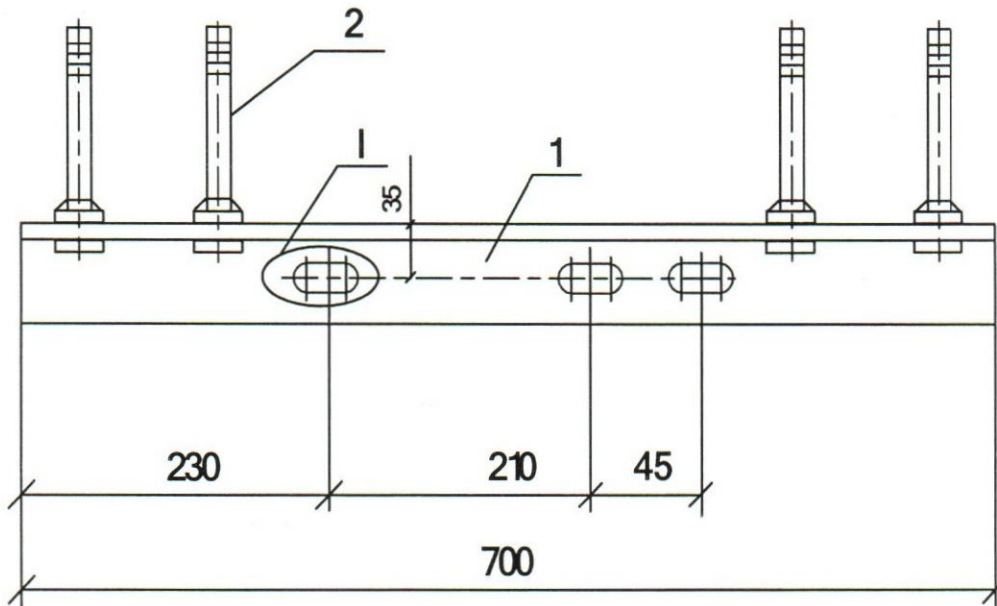

1. Дрлускает ся приварка штырей Ш-16 (поз. 2)


Позиция	Наименование детали	Количество, шт	Масса, кг
1	Уг олок 63x63x5 L=700	1	3,37
2	Штырь Ш 16- К-25	4	0,33

Изм	Коп.уч.	Лист	№држ.	Подп.	Дата


ТРАВЕРСА ТН-4. ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ

Лист

Кронштейн РА 1 (515185152)

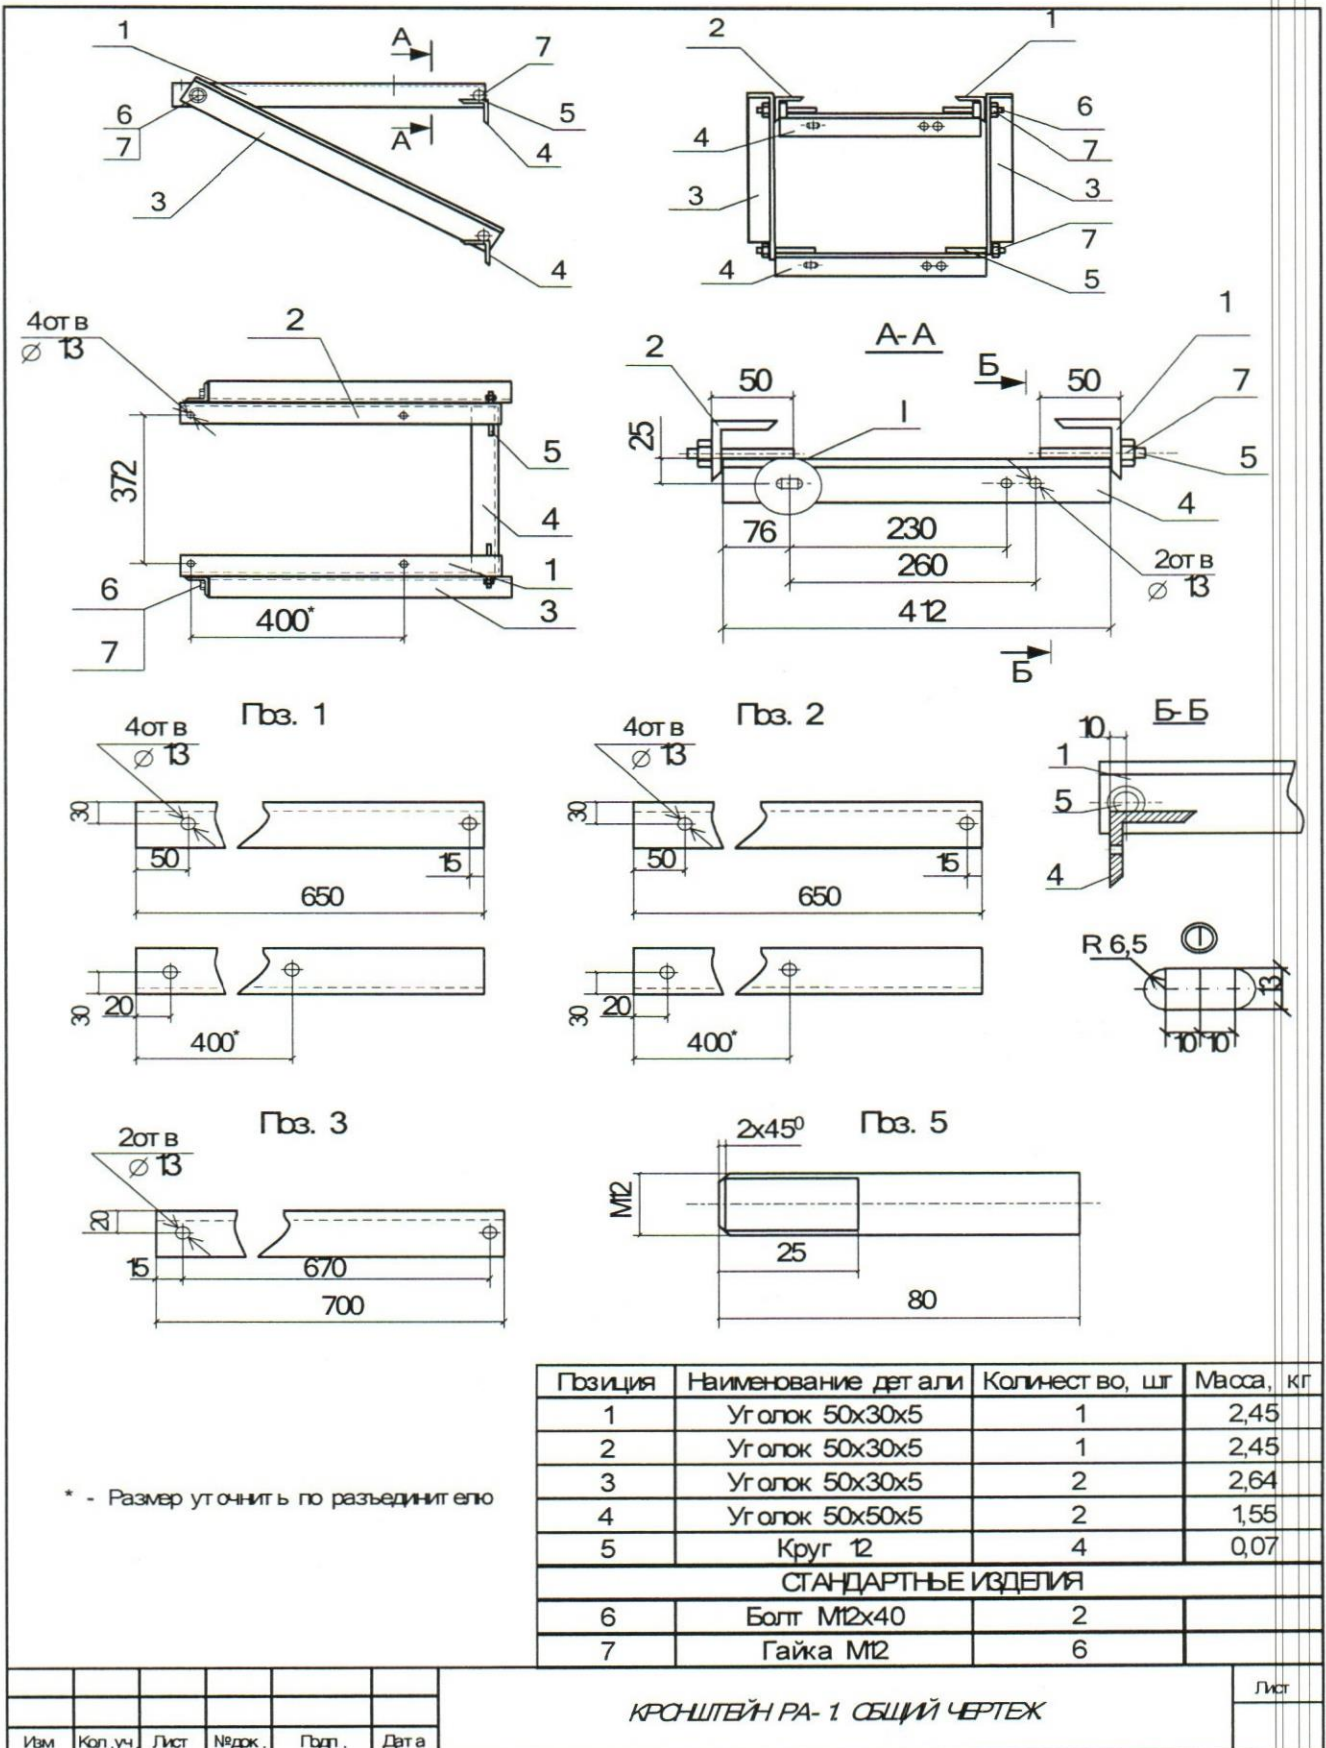

Предназначается кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД), выполняемой при создании разъединительных пунктов воздушной ЛЭП 10кВ. На стойке СВ105-110 крепление кронштейна выполняется двумя хомутами марки Х-7. Поставка хомутов осуществляется отдельно.

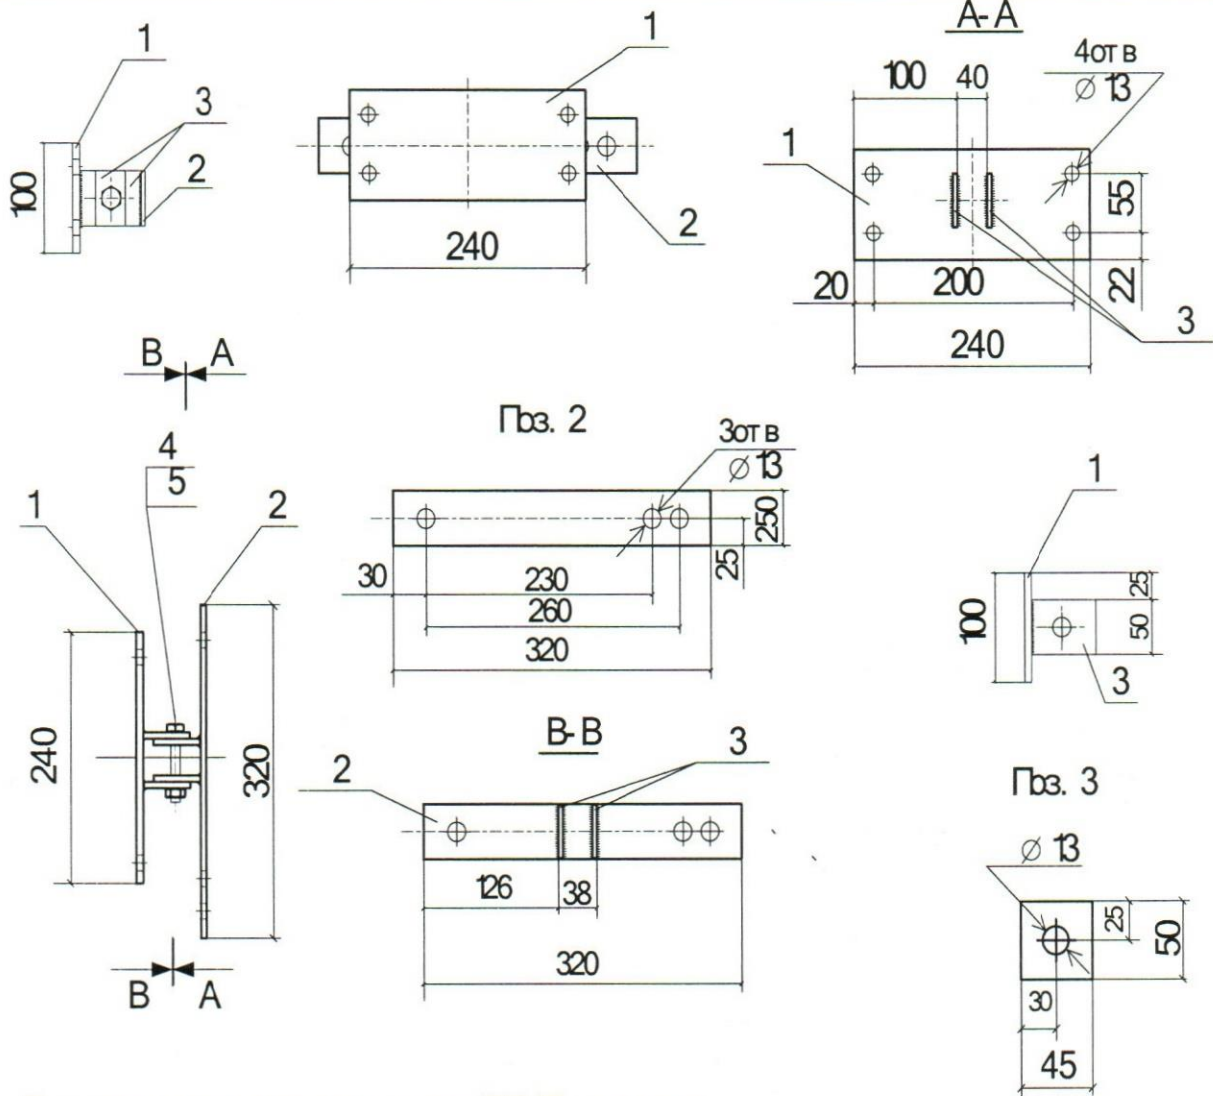

При установке разъединителя РЛНД, которая производится на стойке воздушной ЛЭП (номинальное напряжение 10кВ), используется кронштейн РА-2. Крепление данных кронштейнов к стойкам СВ-105 выполняется при помощи хомутов серии Х-8. Установка хомутов осуществляется от дельно.


Габаритные размеры 50x100x320 мм

Позиция	Наименование детали	Количество	Масса, кг
1	Плоска 5x100 ГОСТ 103-76	1	8,00
2	Плоска 5x50 ГОСТ 103-76	1	
3	Плоска 5x50 ГОСТ 103-76	4	
Стандартные изделия			
4	Болт М12x40 ГОСТ 7798-70	1	
5	Гайка М12 ГОСТ 5915-70	1	

Хомут X7 (515185157)

Одними из важных и необходимых соединительных элементов являются хомуты X7, X8, представляющие собой скобы из металлической арматуры, имеющие резьбу и гайки на концах. Применяется хомут X7, X8 для крепления различных металлоконструкций, выполняемого к опорам ЛЭП. Изготавливается хомут X7, X8 из стали, антикоррозийная защита обеспечивается нанесением лакокрасочного покрытия или оцинкованием (применяется холодный и горячий способ).


Хомут X7, X8


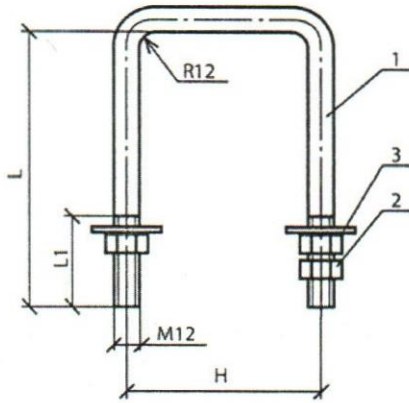


Позиция	Наименование детали	Количество
1	Круг 12	1
2	Гайка М12	3
3	Шайба 12	2

Марка хомута	Геометрические размеры, мм			Масса, кг
	H	L	L ₁	
Хомут X7	230	245	70	0,7
Хомут X8	230	285	60	0,7

Кронштейн У4 (515185163)

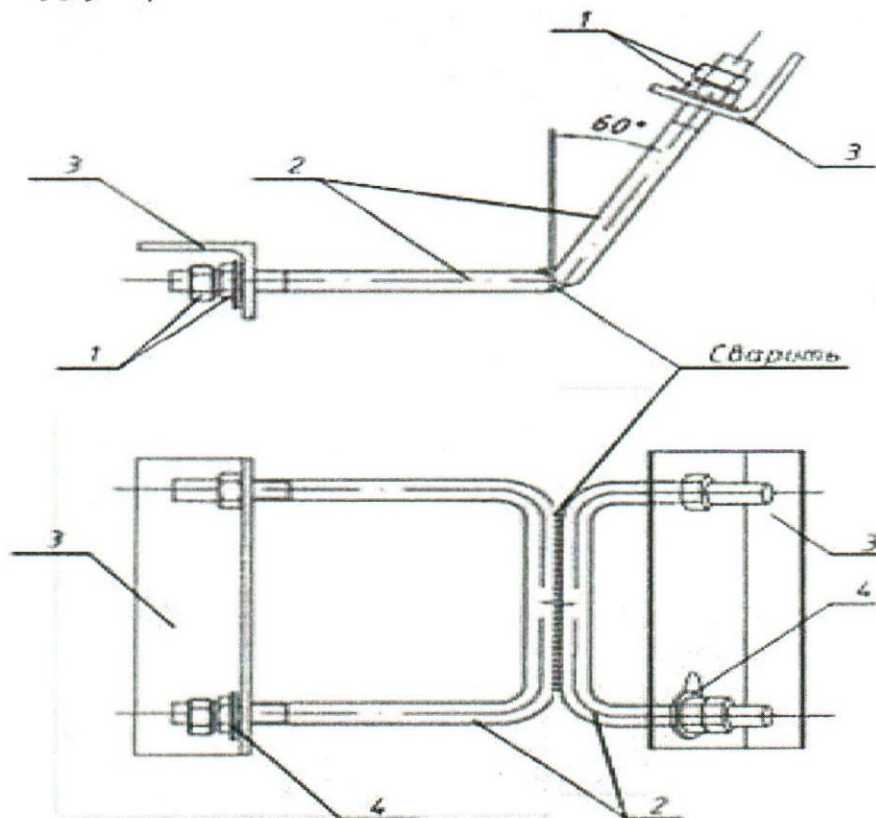



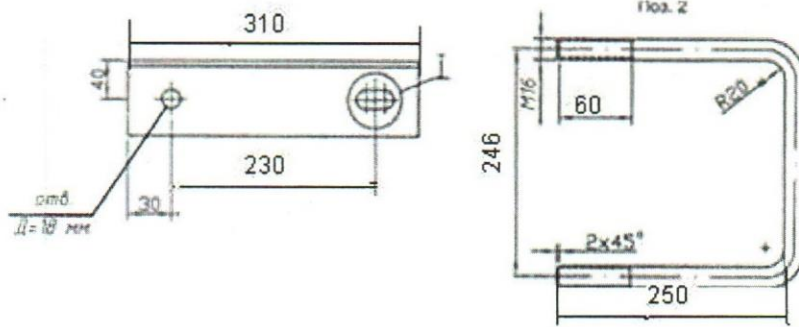


- 1 - Гайка М16 ГОСТ5915-70*
- 2 - Круг 16 ГОСТ2590-88 L=730 мм.
- 3 - Уголок 75x75x6 ГОСТ8509-93 L=310 мм.
- 4 - Шайба 16 ГОСТ 11371-78

Высота катета сварного шва 6 мм.
 Детали должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие (окраска).

Кронштейн УЗ (515185164)

Кронштейн УЗ

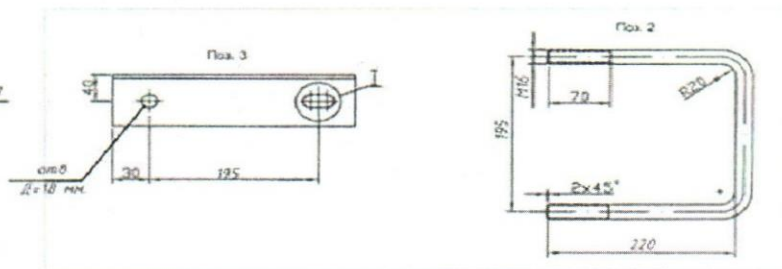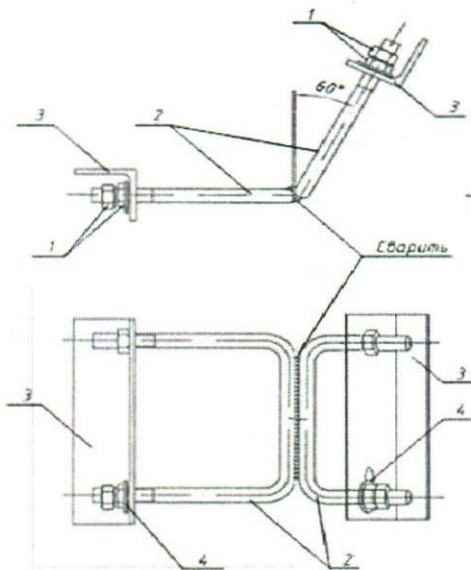


- 1 - Гайка М16 ГОСТ5915-70*
- 2 - Круг 16 ГОСТ2590-88 L=650 мм
- 3 - Уголок 75x75x6 ГОСТ8509-93 L=265 мм.
- 4 - Шайба 16 ГОСТ 11371-78

Высота катета сварного шва 6 мм.
 Детали должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие (окраска).

Накладка ОГ-5 (515185190)


При выполнении последовательного перехода протягиваемого провода, выполняемого с одной подвески на другую натяжную подвеску во время установки анкерных опор воздушной ЛЭП 10кВ, применяется накладка ОГ-5, на которой имеется круг со специальной насечкой под колпачок марки К-6 или же изолятор штыревой ШФ-20В. Крепление накладки ОГ-5 выполняется на стойке (её верхнем срезе). Обычно, накладка ОГ-5 применяется вместе с накладками ОГ-2. Её крепление на стойках СВ105-110 производится тем же самым болтом линейным Б-5, который поставляется заказчику отдельно.

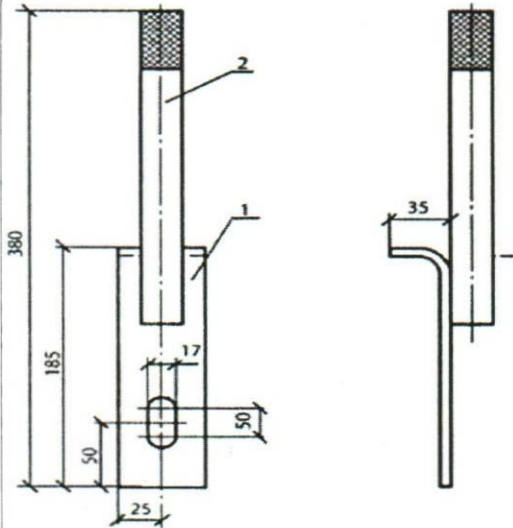

Позиция	Наименование детали	Количество	Масса, кг
1	Полоса 5x50 ГОСТ103-75 L=215	1	1,10
2	Круг 20 ГОСТ2590-71	1	

Накладка ОГ-2 (515185191)

Используется накладка ОГ-2 при необходимости крепления верхнего провода, выполняемого при помощи натяжных изолирующих подвесок в процессе установки анкерных опор прокладываемой воздушной ЛЭП 10кВ.

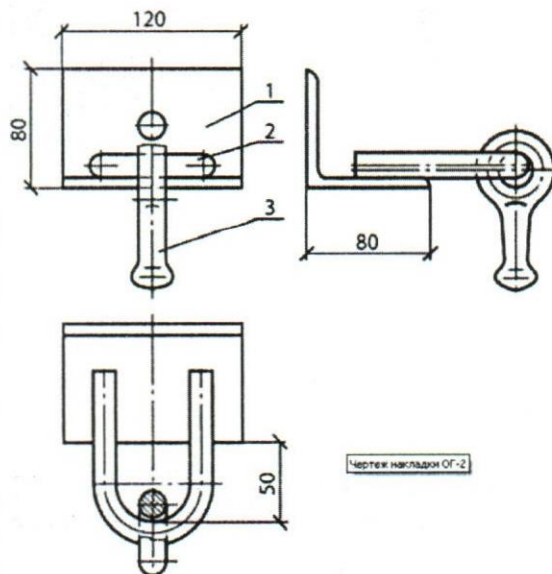

Позиция	Наименование детали	Количество	Масса, кг
1	Уголок 80x80x6 ГОСТ8509-86	1	1,60
2	Круг 10 ГОСТ2590-71	1	
3	Серьга СРС-7-17 ГОСТ2725-78	1	

Заземляющий проводник ЗП-1 (515185192)


Для организации заземления различных металлоконструкций ЛЭП 6кВ, 10кВ, выполненных с использованием неизолированных проводов, применяется заземляющий проводник ЗП1, представляющий собой стержень из стали (толстой проволоки) с шайбами, необходимыми для крепления. Присоединяется он к проводнику штатному заземляющему, который находится на стойке из железобетона. Заземляющий проводник ЗП-1 обеспечивает надёжную защиту оборудования от возможного поражения электротоком.

Используется данный заземляющий проводник для заземления различных металлоконструкций, включая опоры ЛЭП, напряжение на которых - до 10 кВт.

Спецификация заземляющего проводника ЗП-1

Позиция	Наименование детали	Количество	Масса, кг
1	Полоса 5x60 ГОСТ103-76	2	20,60
2	Круг 10 ГОСТ2590-71 L=1000	1	


Размеры заземляющего проводника ЗП-1

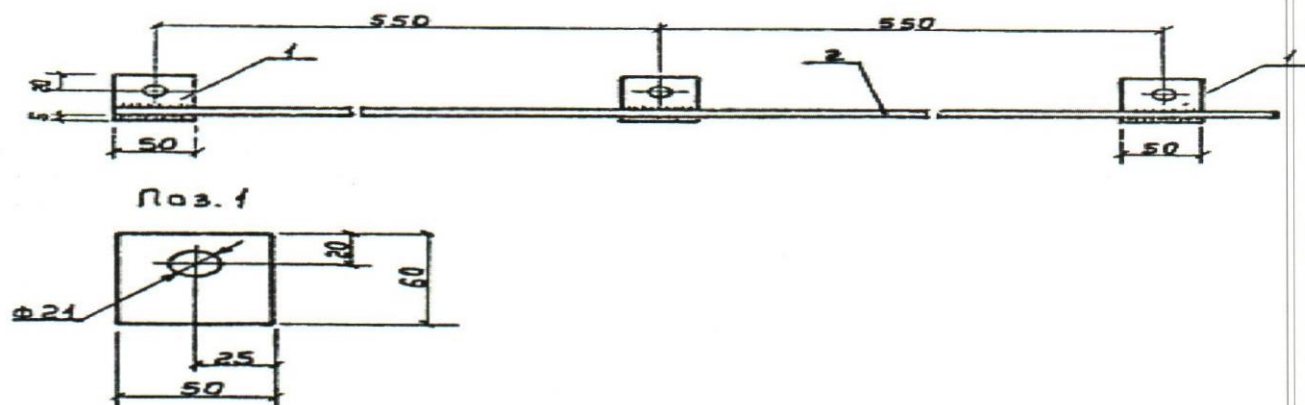

Кронштейн У1 (515185193)

Узлы крепления подкоса типа У-1 используются при сооружении угловых, переходных, ответвительных и концевых опор с подкосами на базе железобетонных стоек трапециевидного сечения и служат для надежного закрепления подкоса к стойке опоры, передачи и распределения действующих горизонтальных нагрузок между соединенными несущими конструкциями. Металлические элементы изготавливаются из углеродистой стали для строительных конструкций и защищены от коррозии с применением оцинковки или окрашиванием в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85. Установка и закрепление кронштейнов выполняется в соответствии с типовым проектом с помощью сварки или хомутов.

Кронштейн У1

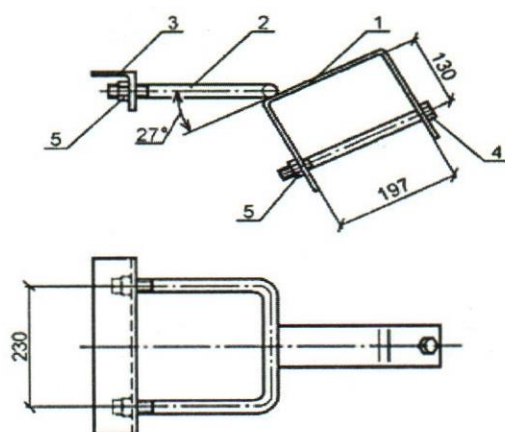


Позиция	Наименование детали	Количество	Масса, кг
1	Полоса 8x80	1	7
2	Круг 20	1	
3	Уголок 70x70x5	1	
4	Болт М20х240	1	
5	Гайка М20	3	

Оголовок ОГ-13 (515185194)

Накладки и оголовья ОГ предназначены для установки изоляторов верхнего одинарного или двойного провода или изоляционных подвесок на железобетонных опорах ВЛ 6-10кВ в населенной, ненаселенной местности. Металлические элементы изготавливаются из углеродистой стали для строительных конструкций и защищены от коррозии оцинкованием или окрашиванием в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85. Оголовья и накладки выполнены в виде сварных конструкций из металлического уголка, полосы, круга. Накладки и оголовья ОГ крепятся на верхнем конце железобетонной стойки СВ двумя линейными болтами Б-5 или хомутом Х-42. Болты и хомут в комплект не входят.

Оголовок ОГ13

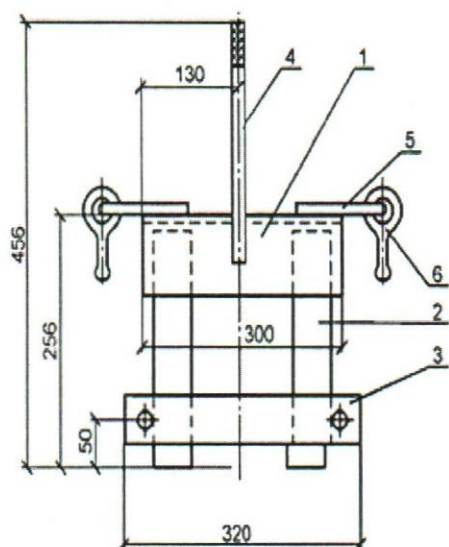


Позиция	Наименование детали	Количество	Масса, кг
1	Уголок 90х90х7	1	7,3
2	Уголок 30х50х5	2	
3	Полоса 7х50	1	
4	Круг 22	1	
5	Петля	2	
6	Серьга СРС-7-16	2	

Оголовок ОГ-1 (515185205)



Накладки и оголовья ОГ предназначены для установки изоляторов верхнего одинарного или двойного провода или изоляционных подвесок на железобетонных опорах ВЛ 6-10кВ в населенной, ненаселенной местности. Металлические элементы изготавливаются из углеродистой стали для строительных конструкций и защищены от коррозии оцинкованием или окрашиванием в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85. Оголовья и накладки выполнены в виде сварных конструкций из металлического уголка, полосы, круга. Накладки и оголовья ОГ крепятся на верхнем конце железобетонной стойки СВ двумя линейными болтами Б-5 или хомутом Х-42. Болты и хомут в комплект не входят.

Оголовок ОГ1

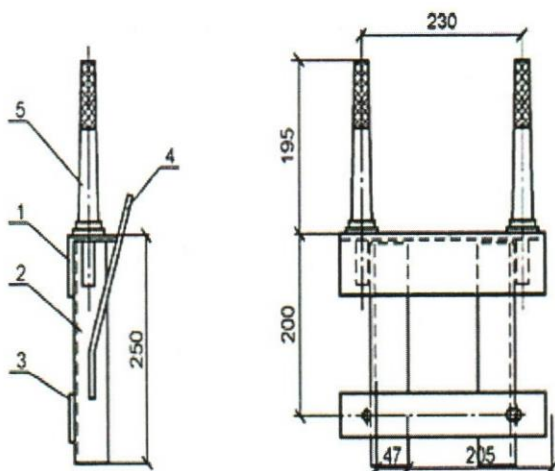

Позиция	Наименование детали	Количество	Масса, кг
1	Уголок 70х70х5	1	7,8
2	Уголок 50х50х5	2	
3	Полоса 6х50	1	
4	Круг 10	1	
5	Штырь Ш-24-С-55	2	

Заземляющий проводник ЗП-2 (5151852016)

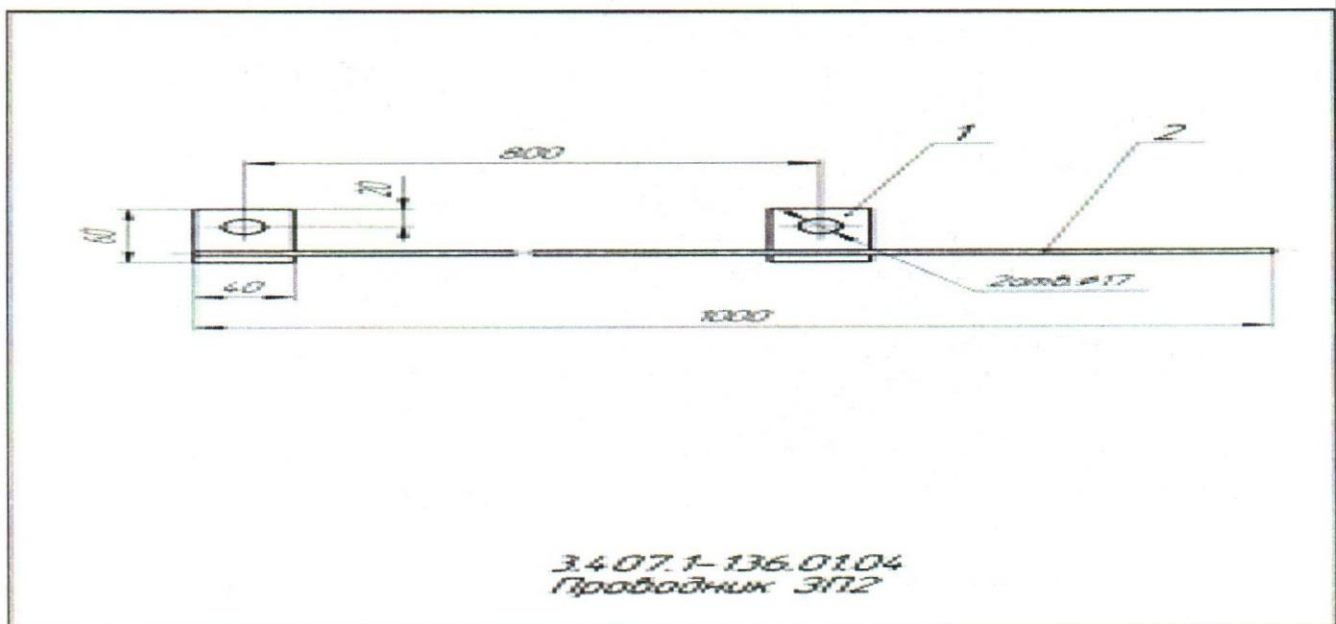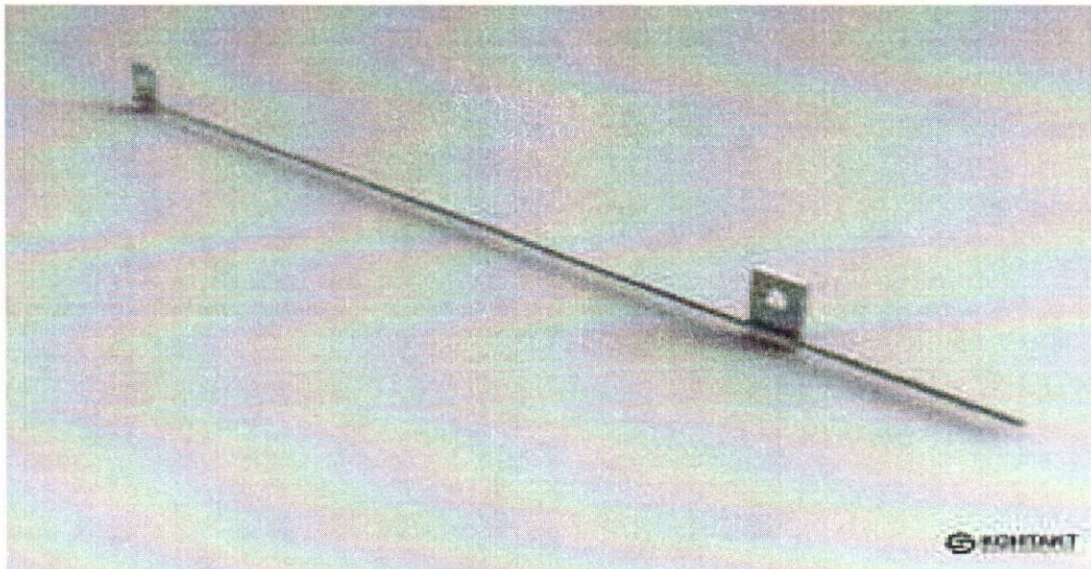

Типовая стальная конструкция железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ.




Изготавливается по чертежу 3.407.1-136.01.04

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Полоса 5x40	2
2	Круг 6	1

Марка Масса, кг
ЗП2 0,5

Примечание:

Все детали изделий необходимо покрасить серой краской эмалью НЦ за исключением мест болтовых соединений. Высота шва во всех сварных соединениях принята 5 мм.

Номенклатурный номер	Наименование товара	Полная техническая характеристика Товара с указанием ГОСТов				
516100105	ЗАЖИМ SO 118.1201 (аналог SO 234s)					
		ТИП	Сечение проводов, мм ²	Диаметр провода, мм	МРН, кН	масса, г
		Анкерный зажим SO 118.1201S	4x50 / 4x70 / 4x95 / 4x120	10.8–16.7	23 / 33 / 35 / 35	1200
516100117	ЗАЖИМ SLIP 22.1					
		тип	Масса, г	Материал и сечение провода магистрали кв. мм.	Материал и сечение провода отпайки кв. мм.	Диаметр проводов, мм (d1/d2)
		SLIP 22.1	115	10-95 Al 1.5-70 Cu	10-95 Al 1.5-70 Cu	3-16
516100152	РУБИЛЬНИК МАЧТОВЫЙ SZ 51	Количество полюсов – 3; сечение проводов, мм ² - 2x(16-120) Al; зажимы 6xKG41; масса 4185 г. Изолирующие крышки закрывают приходящие/отходящие проводники пофазно.				
516 100 189	ЗАЖИМ SO 158.1					
		Тип	Сечение проводов, кв. мм	Диаметр провода, мм	Мин. разрушающая нагрузка, кН	Вес, г
		SO158.1	4x(16-35)	7.0-10.2	8.75	85
516100244	СТ 42 приспособление для затяжки бандажей	Приспособление для затяжки бандажей. Для монтажа бандажных крюков с помощью бандажной ленты				
516100246	ST 116 лебедка ручная	Ручная лебедка. Для натяжения линии СИП. Высота подъема без/с блоком, м -3/1,5; грузоподъемность без/с блоком, кг – 750/1500; масса – 4,1 кг				

От Заказчика: / Тапсырыс беруші:

От Поставщика: / Өнім беруші:

_____ Жиенбай О.С.
м.п. / м.о.

_____ Руководитель Поставщика
м.п. / м.о.